



## Freileitungs-Rohranschluss

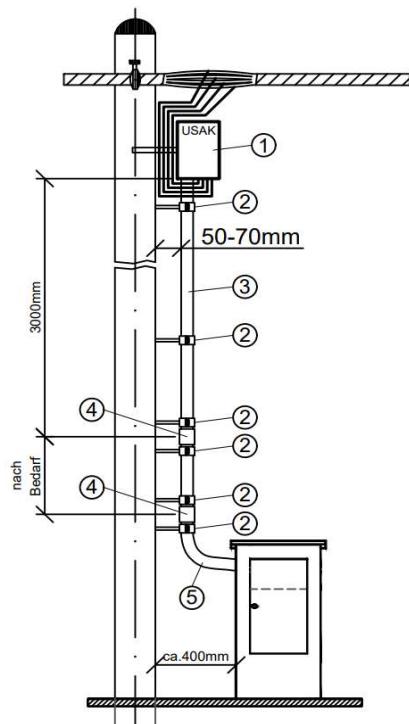

- 1 Mastsicherungskasten USAK 2000  
(NH-Trenner 63 A oder Sonderausführung)  
Abgangsklemmen = Übergabestelle und Eigentumsgrenze
- 2 Mastabstandsschelle mit zwei Schrauben
- 3 Starres Elektroinstallationsrohr (50 mm) Klassifikation 33411
- 4 Muffe aus Isolierstoff (kann auch direkt am Elektroinstallationsrohr angeformt sein)
- 5 Biegsames Elektroinstallationsrohr (50 mm) mit zusätzlichem Kunststoffmantel Klassifikation 33412 (z.B. FXPM)


**Straßenüberspannungen dürfen nur auf einem Holzmast (kein Fe-Rohr!), nach vorheriger Bewilligung des Grundbesitzers, durchgeführt werden.**

## Mastanker

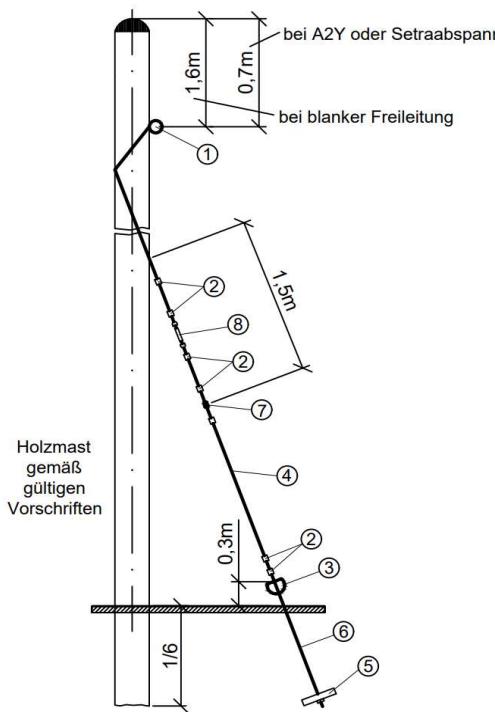


- 1 Holzschraube 12x80 mm
- 2 Endbundklemmen
- 3 Seilkauschen 50 mm<sup>2</sup>
- 4 Stahlseil 50 mm<sup>2</sup>
- 5 Betonplatte 400x400x150 mm
- 6 Ankerstange
- 7 Isolierei E
- 8 Spannschloss M16

## Setra-Abspannung auf Mast

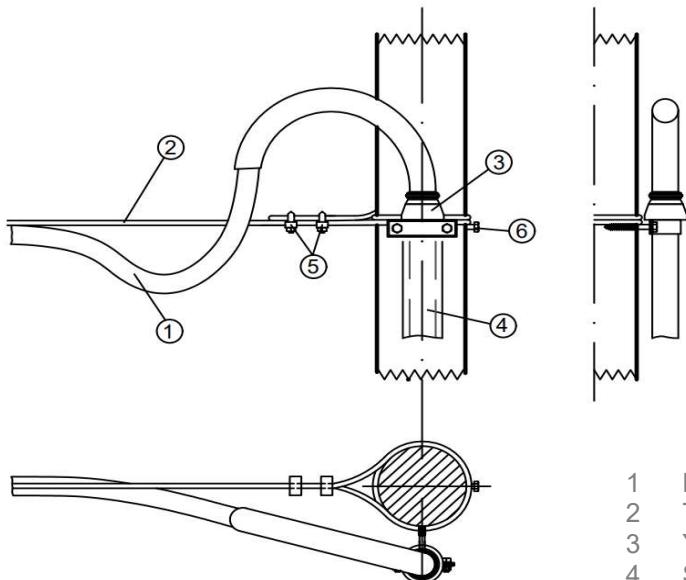


- 1 PVC-Mantelleitung mit Tragseil (Setraleitung)
- 2 Tragseil (nicht abisoliert!)
- 3 Y-Mastübergangskopf
- 4 Starres Elektroinstallationsrohr (50 mm), Klassifikation 33411
- 5 Drahtseilklemme
- 6 Gestellschraube

## Bündelleiter-Abspannung auf Mast

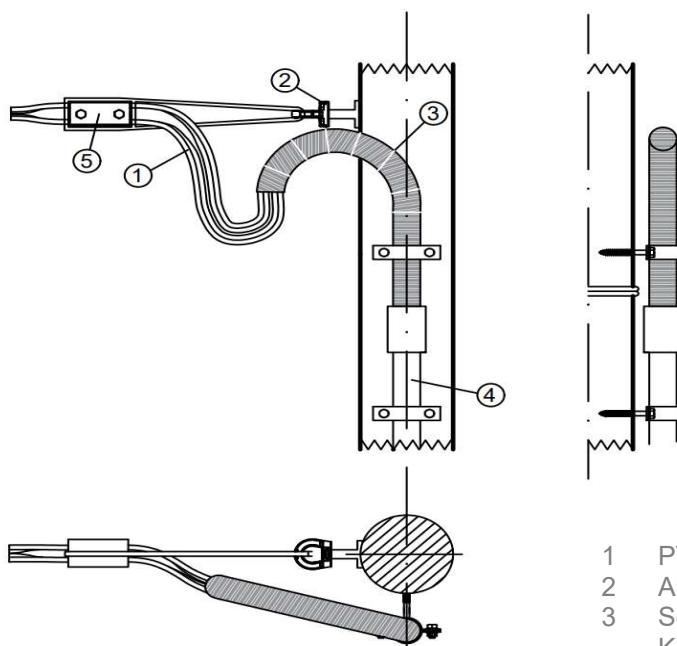


- 1 PVC-Bündelleitung (Bündelleiter)
- 2 Abspannhaken
- 3 Schlauch mit Kunststoffisolierumhüllung Klassifikation 33412 (z.B. FXPM)
- 4 Starres Elektroinstallationsrohr (min.50 mm), Klassifikation 33411
- 5 Abspannklemme mit Spanndraht

## Gemauertes Häuschen für Freileitungsanschluss mittels Mauerständerrohr

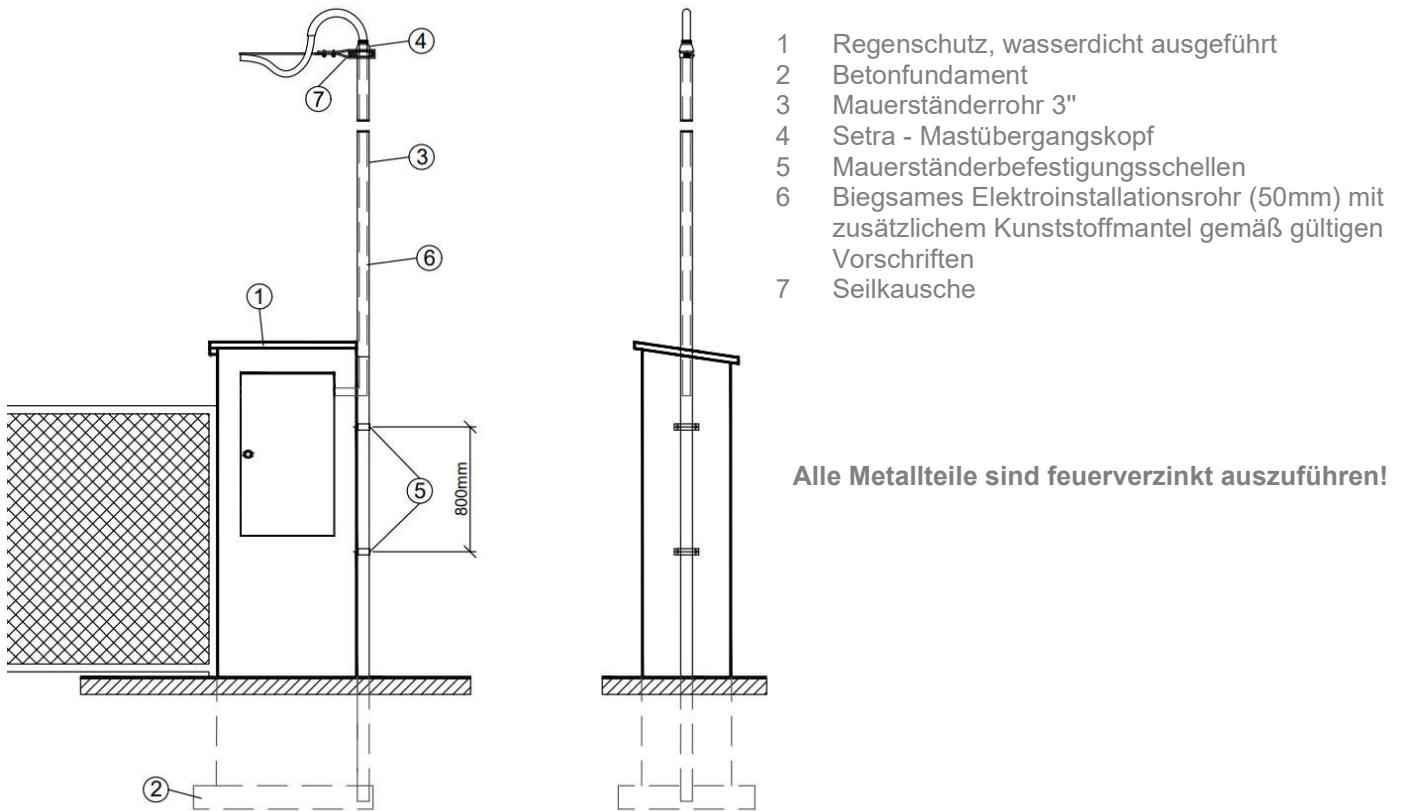


## Hausanschlusskasten für Mast- oder Aufputzmontage USAK 2000 (UK 25 NEU)

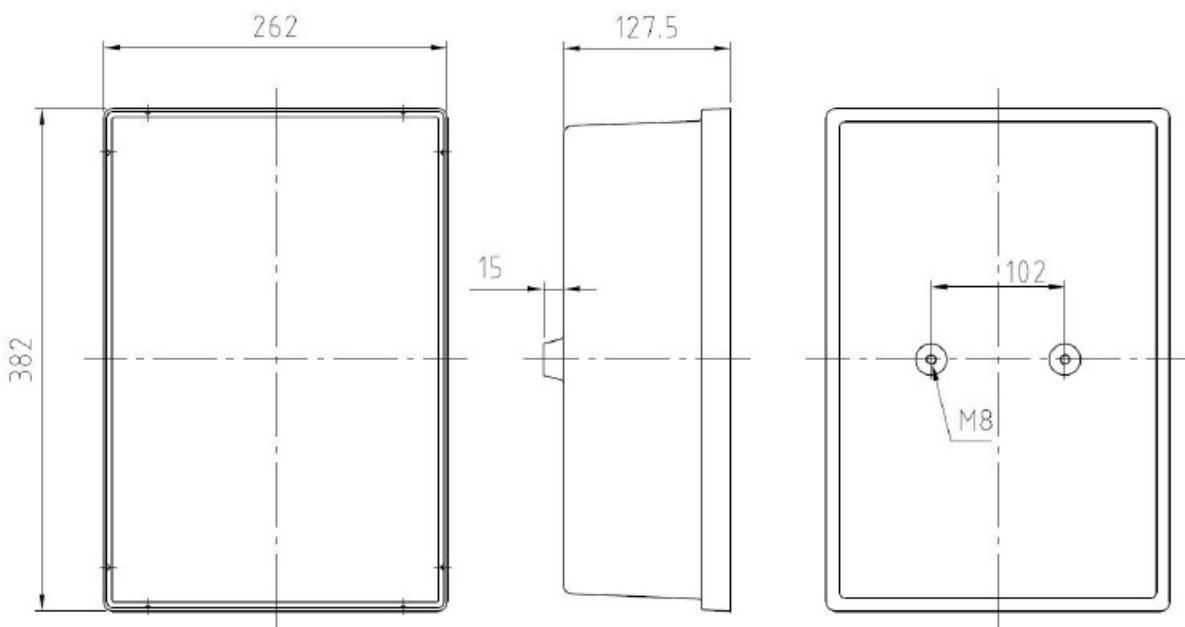


Alle Maßangaben sind Mindestmaße in mm!


## Kabelabführung in gemauertes Häuschen oder freistehenden GFK-Kasten mit Zählerplatz

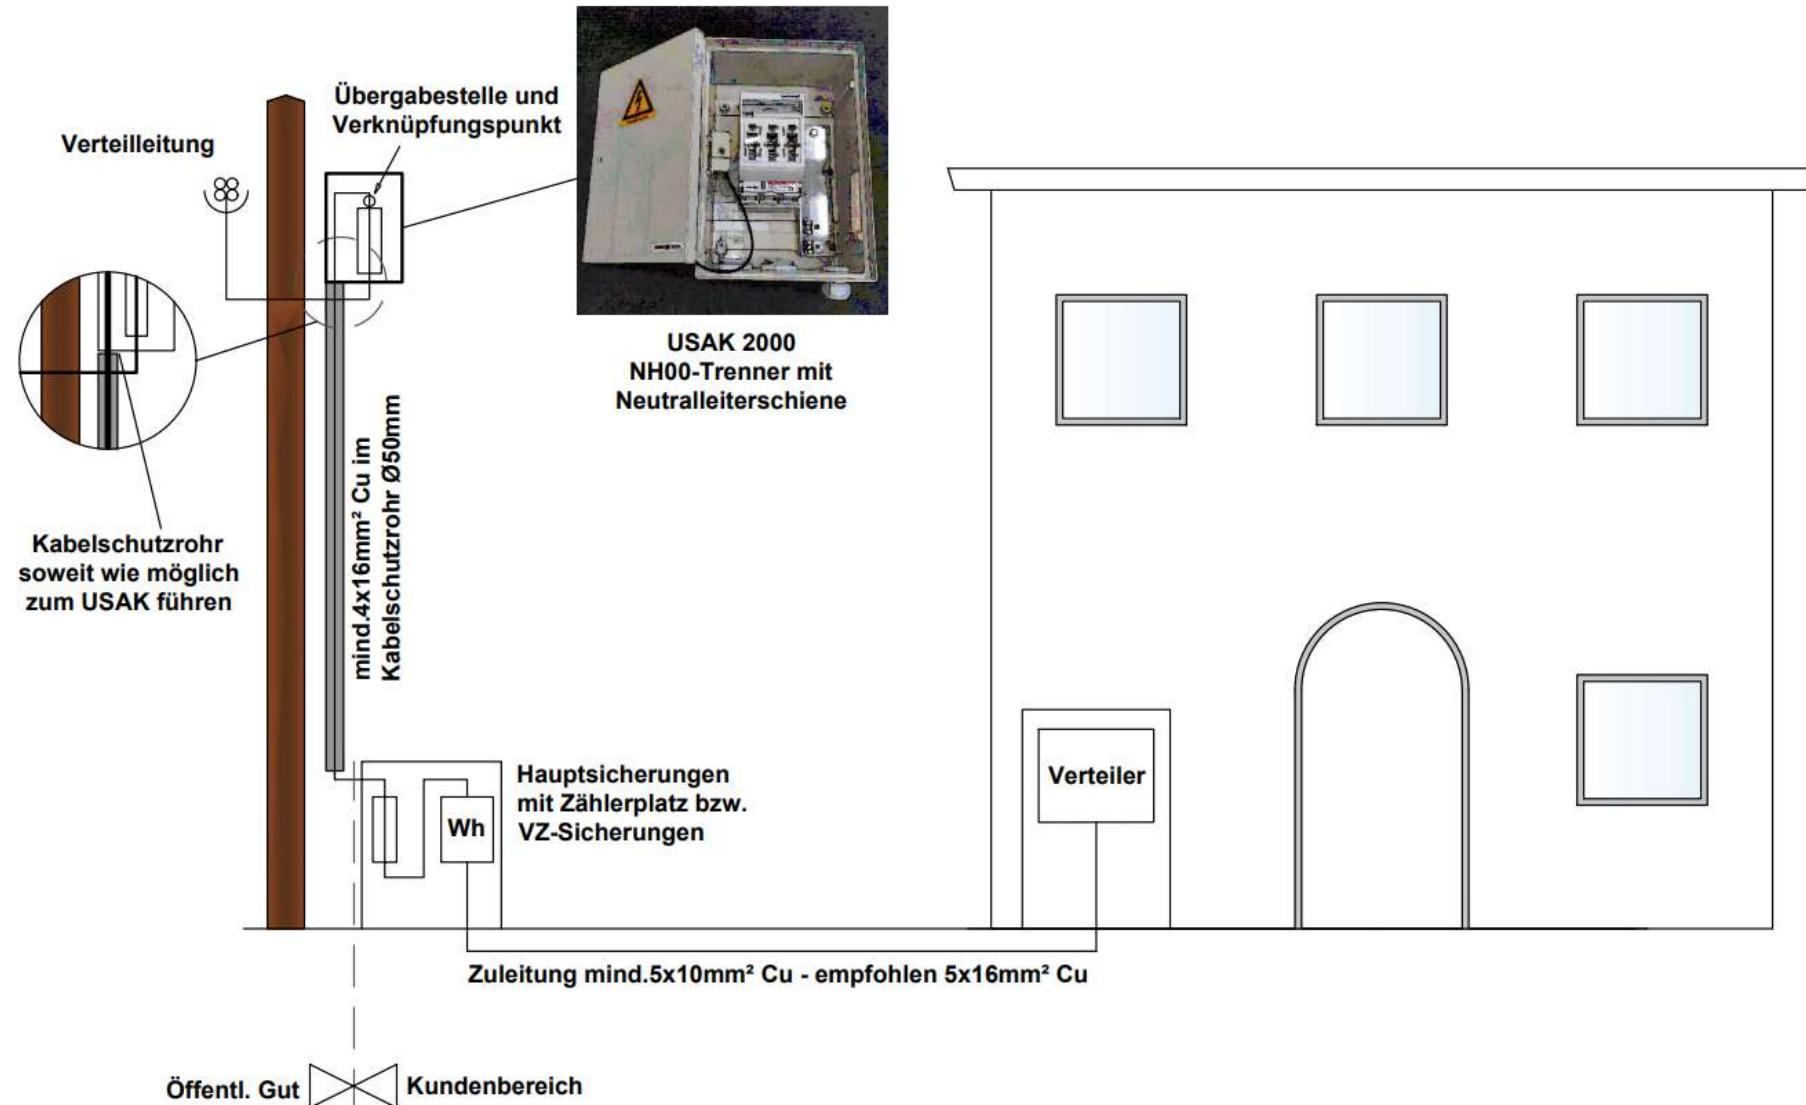


## Kabelanschluss mit freistehendem Siedlungs-Trennanschlusskasten (STrAK)

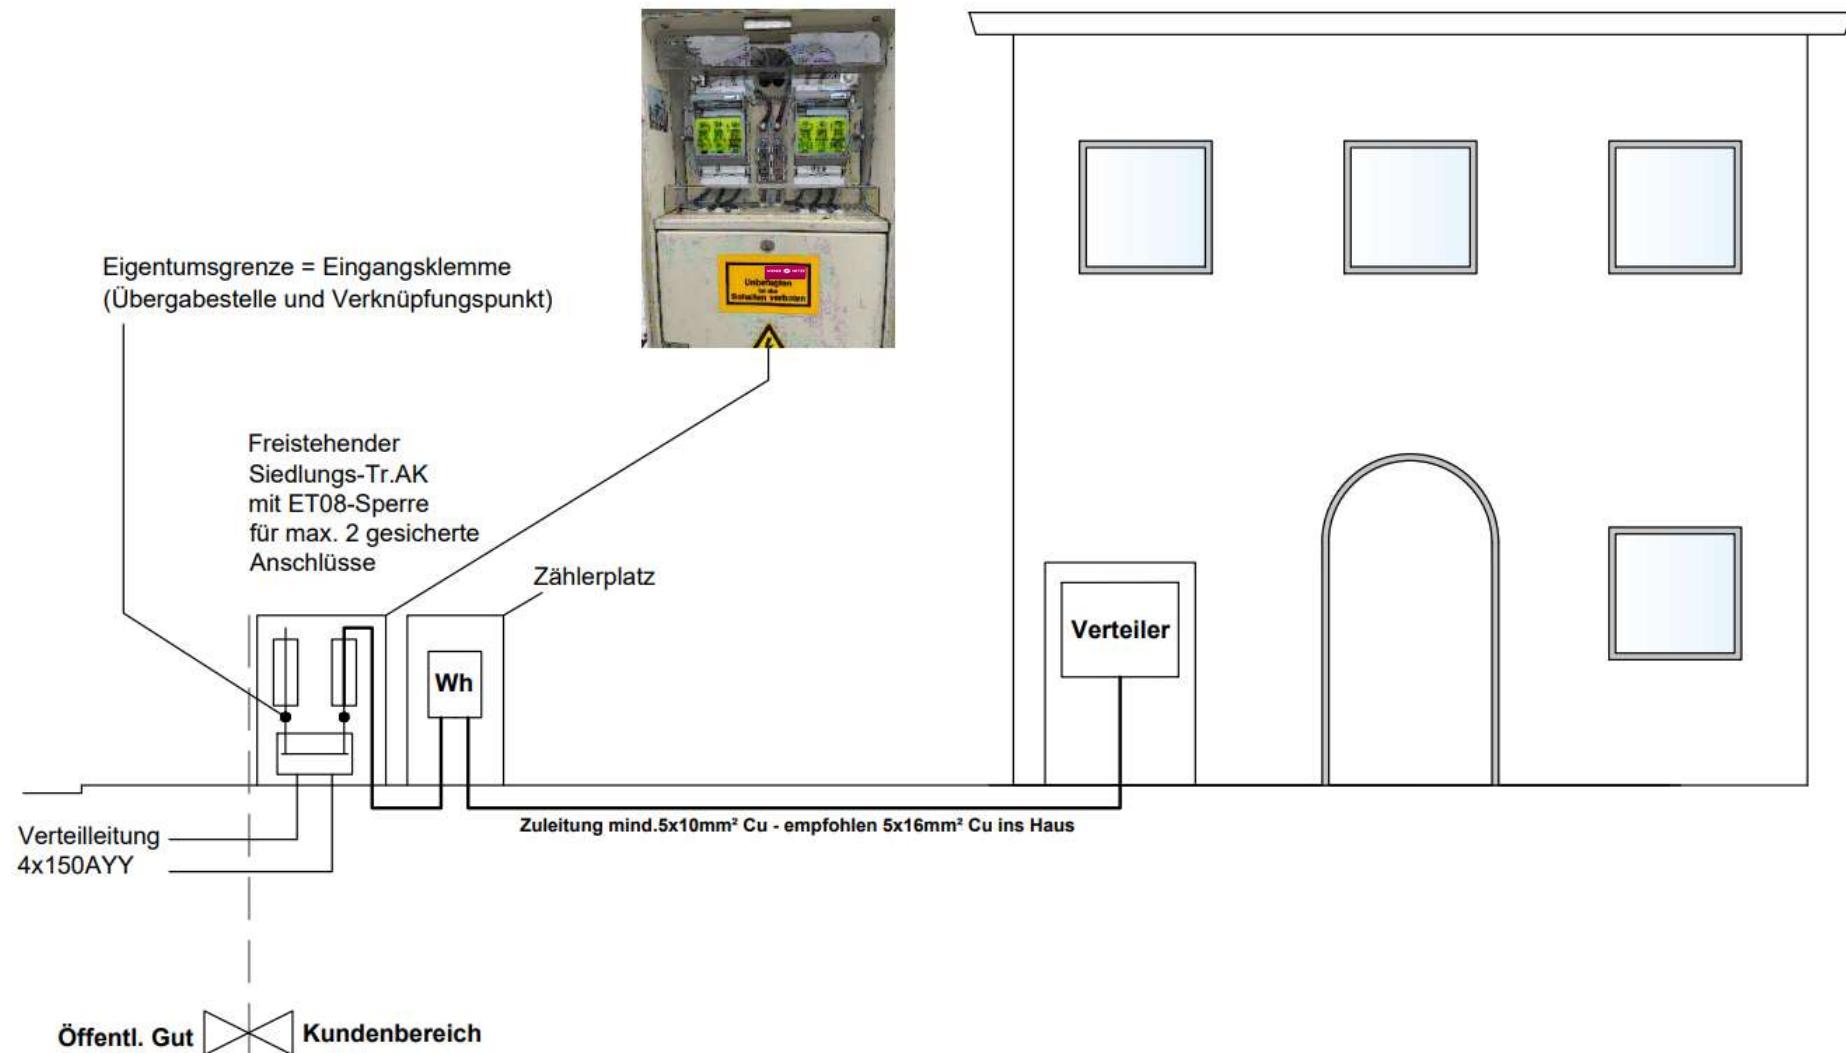

## Kabelanschluss vom Verteilkasten mit USAK 2000

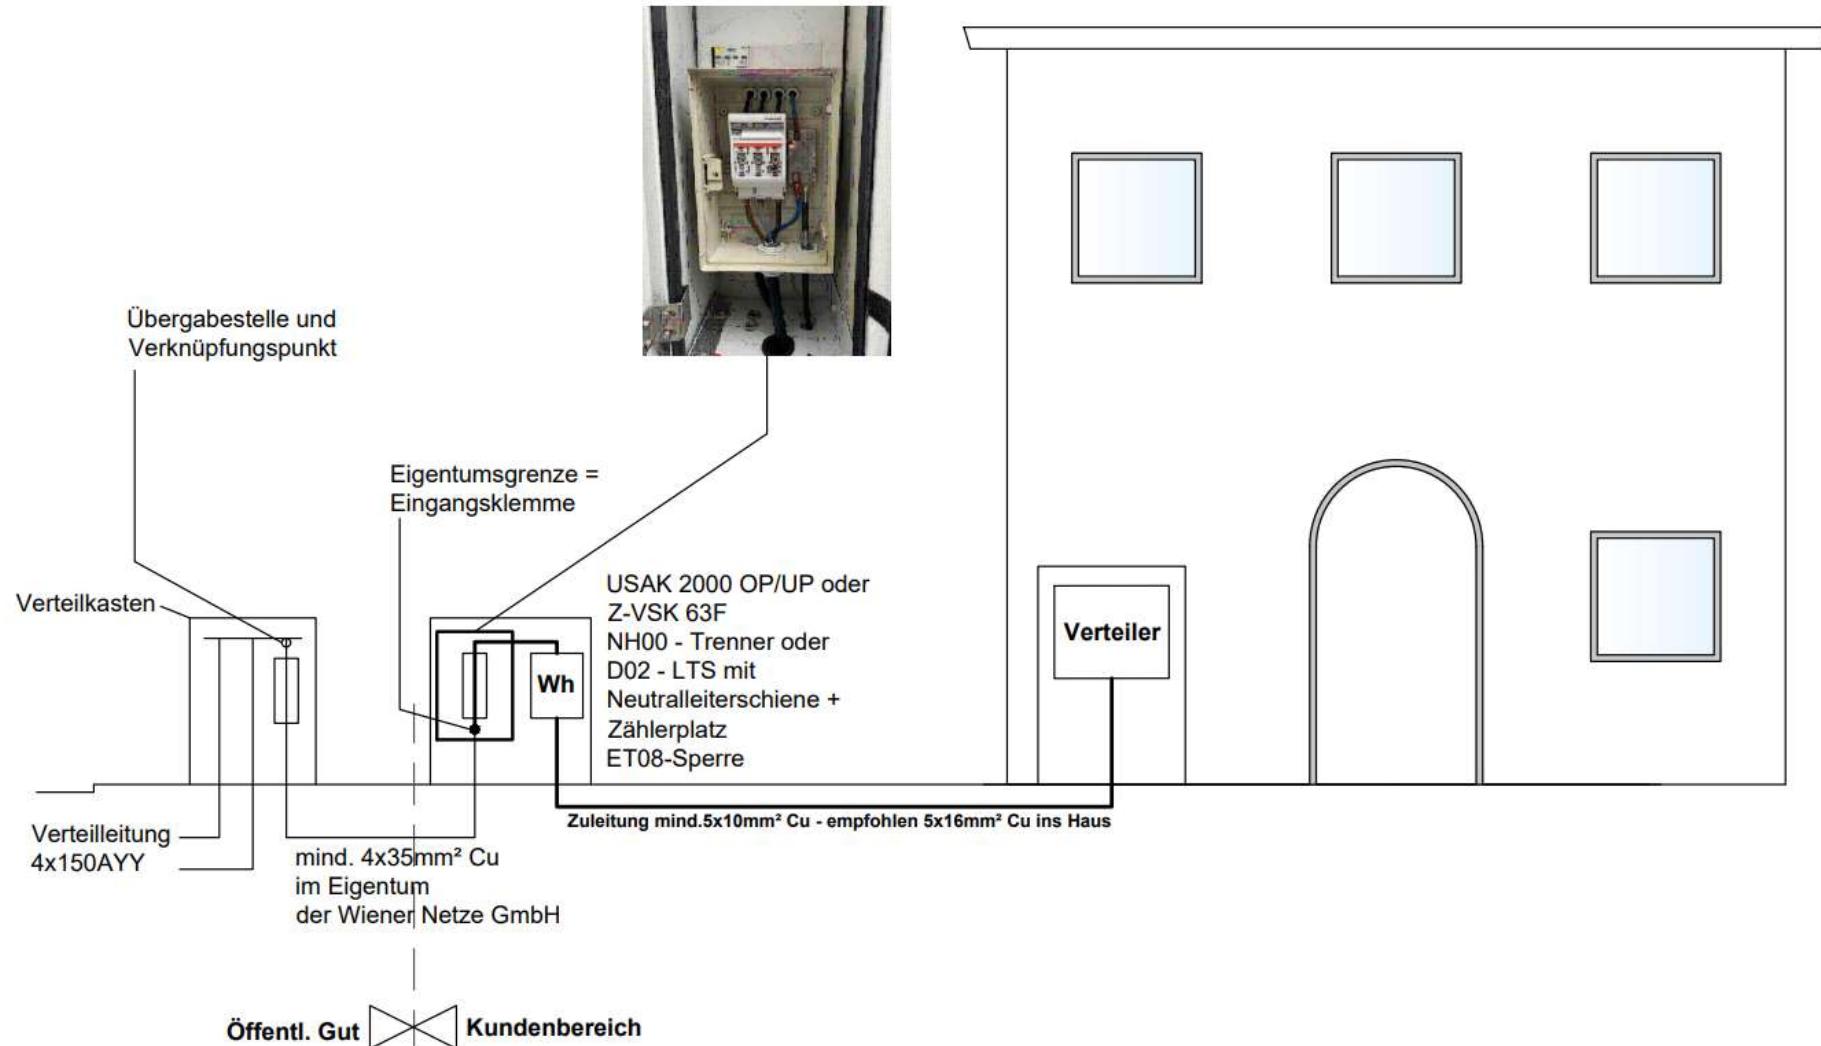


**Einbau-TRAK mit Potentialausgleich (Haupterdungsschiene) im Kabelnetz, Fehlerschutzmaßnahme Nullung zugelassen**

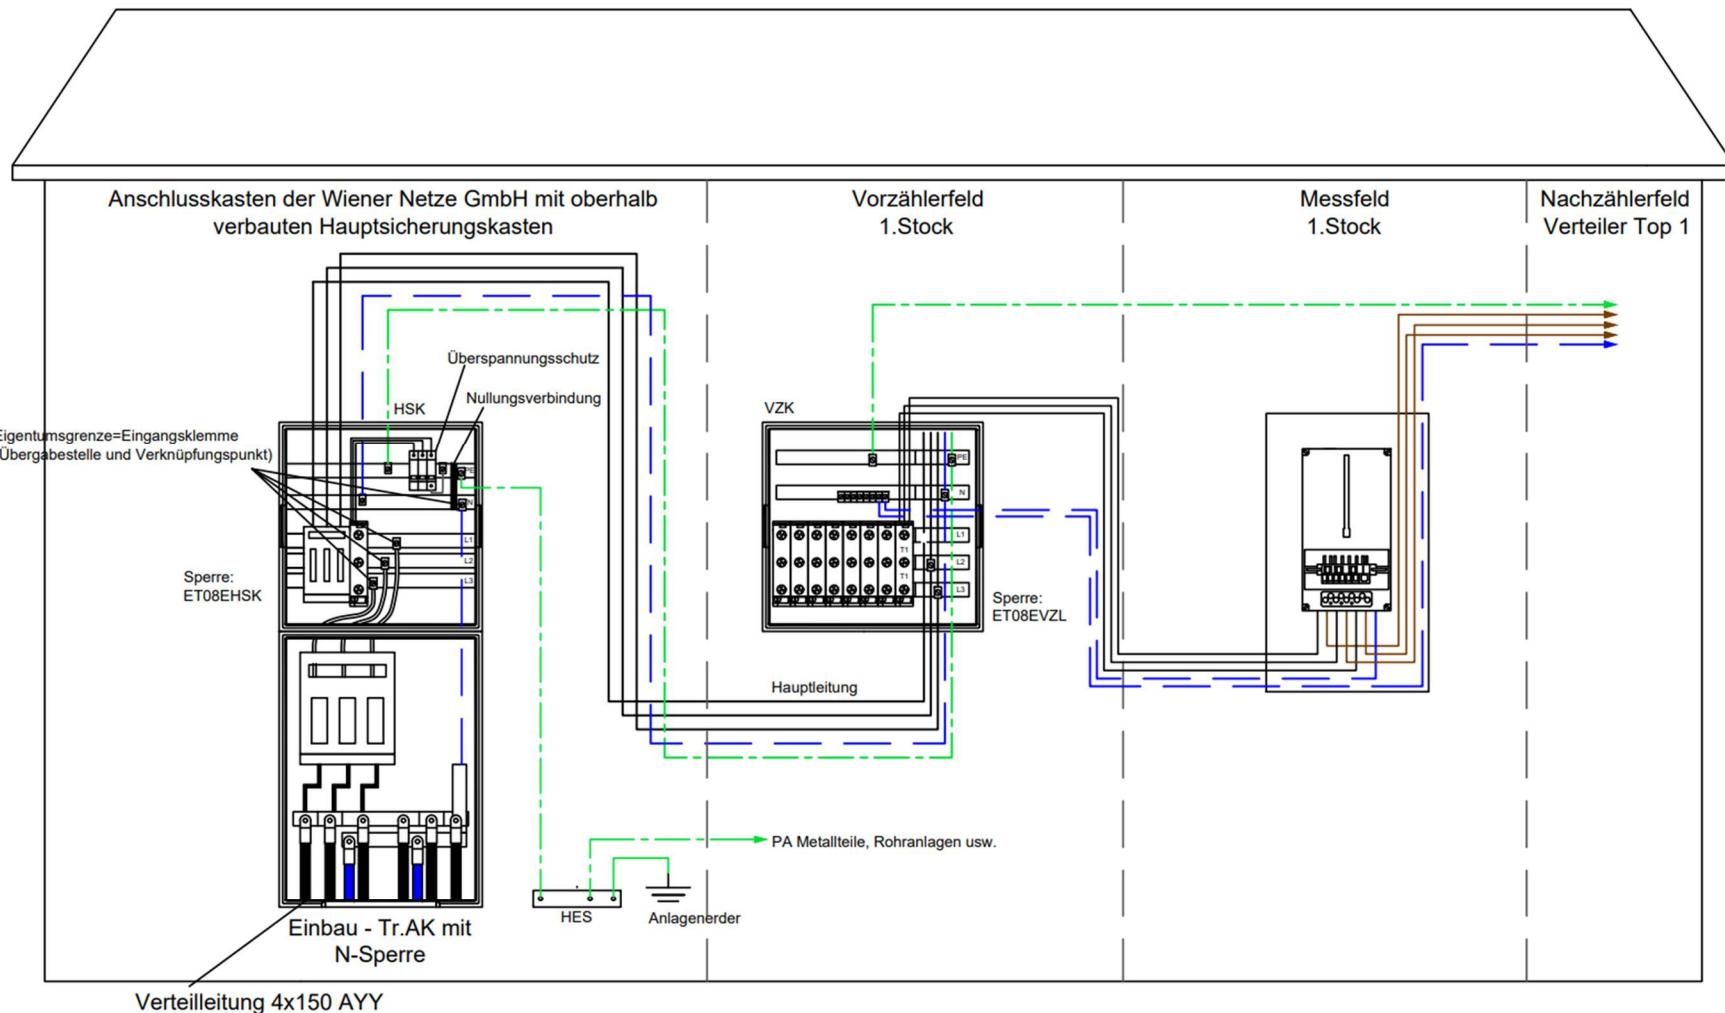


**Der Hauptsicherungskasten muss unmittelbar über / neben dem Einbau - Tr.AK angebracht werden.**

**Einbauschleifenkasten E4(6) mit Potentialausgleich (Haupterdungsschiene) im Kabelnetz, Fehlerschutzmaßnahme Nullung zugelassen**

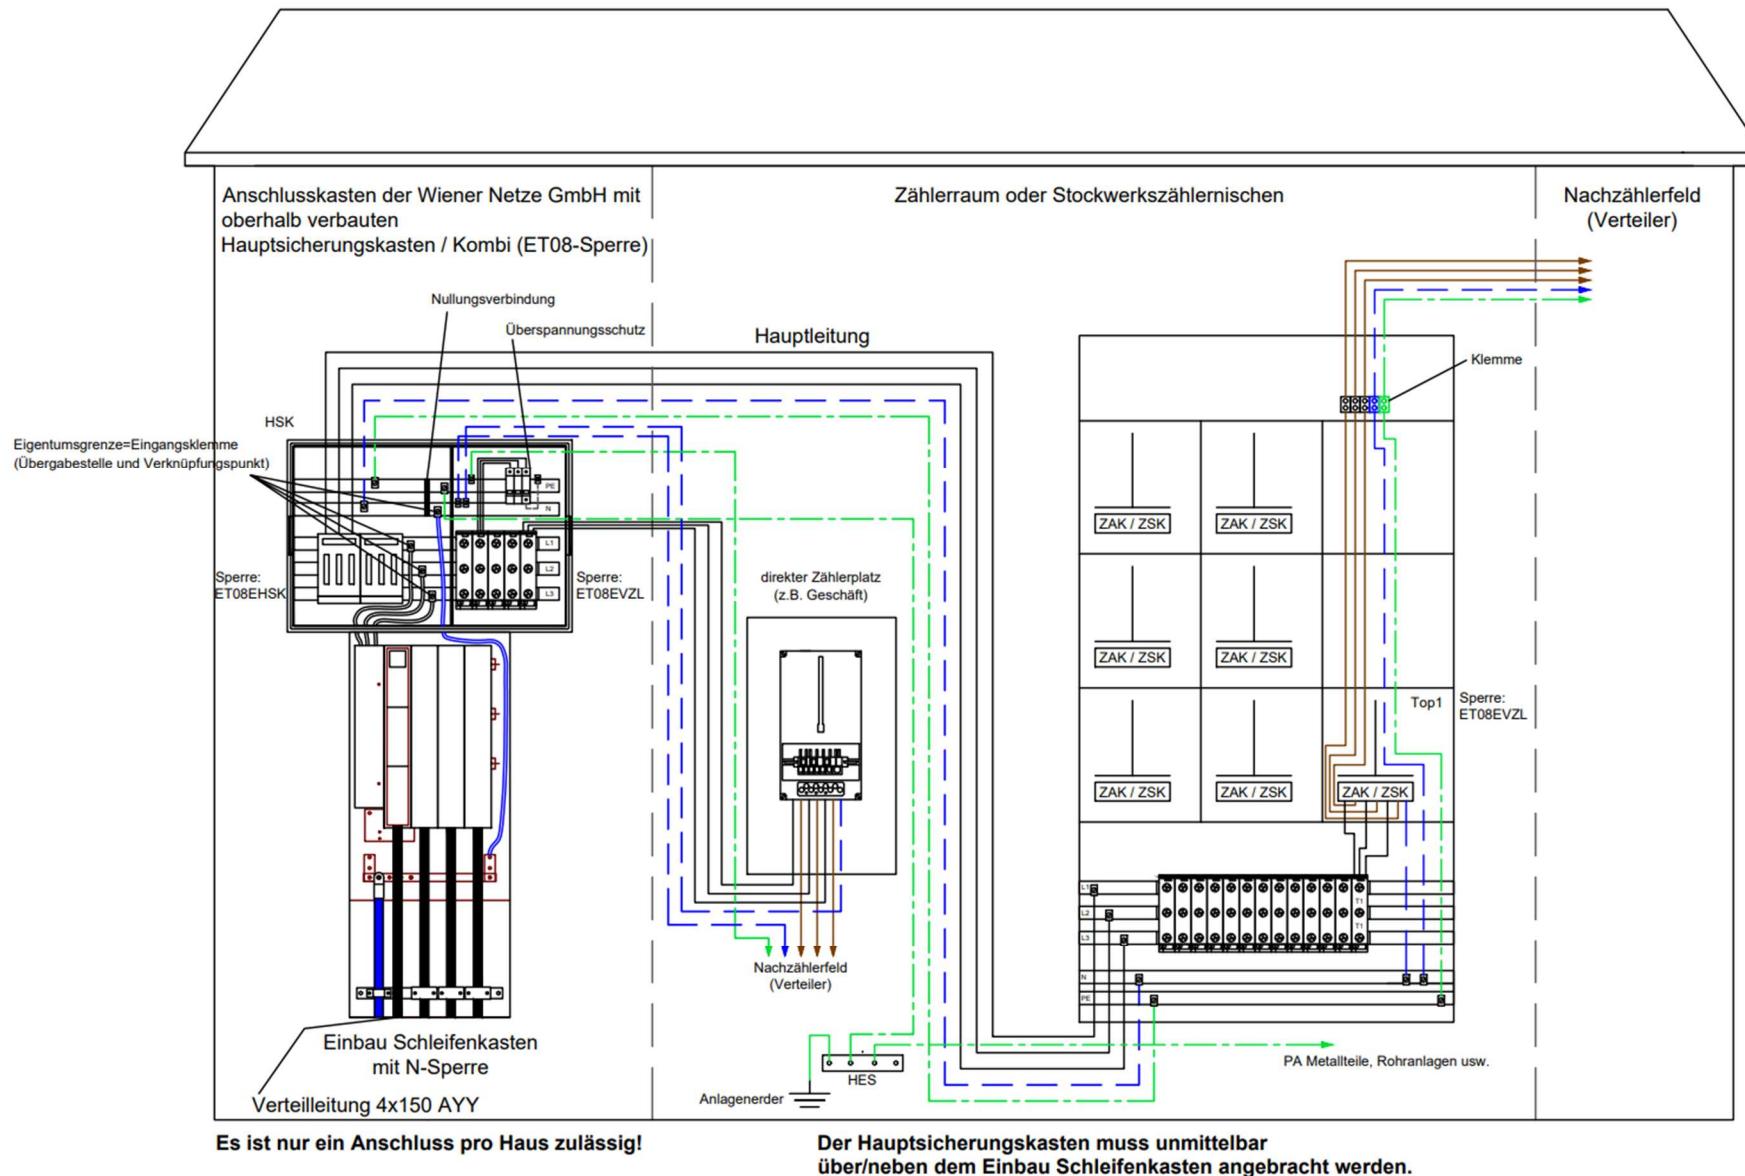


## Einbaumaße für Trennanschlusskästen (TrAK) mit Anbaukästen Type 3

**Einbau in Mauerwerk**

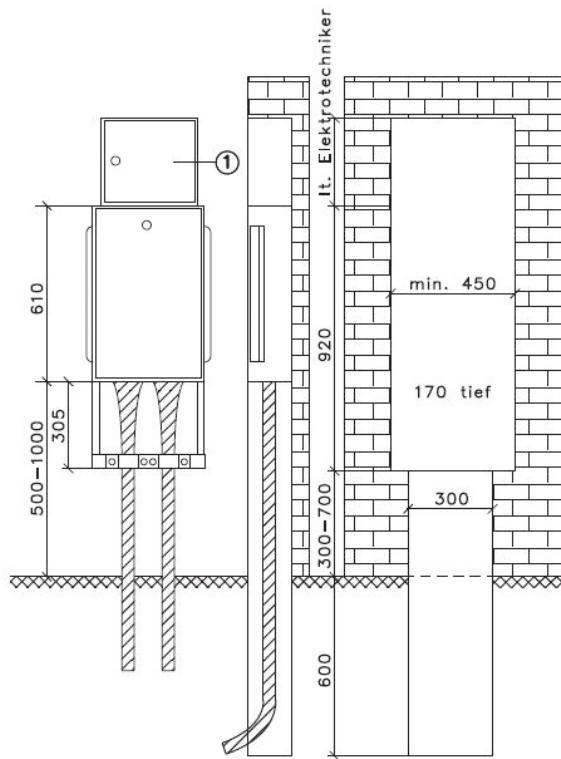


**Einbau in Beton**

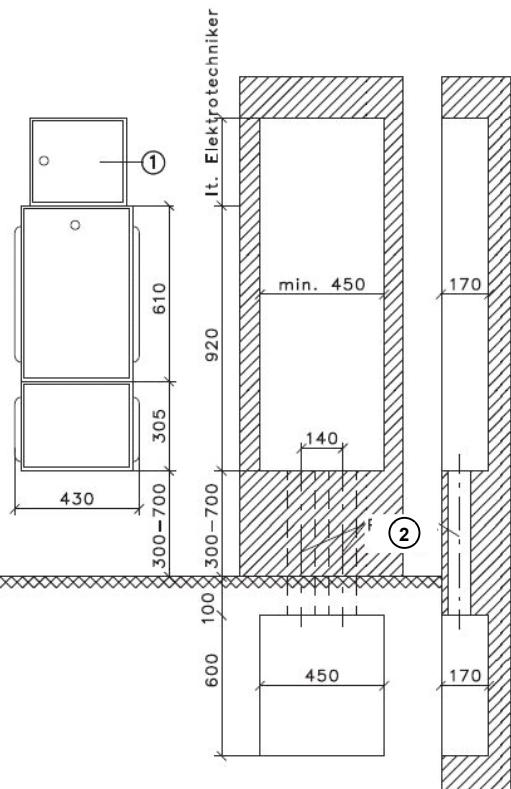


- 1 Hauptsicherungskasten mit NH-Sicherungslasttrennschalter. Bei Vorzählerleitung ab HSK sind nur laienbedienbare D02-Sicherungslasttrennschalter mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen zulässig
- 2 Kabelschutzrohr aus PVC mit 100 mm Durchmesser nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-24

## Einbaumaße für GFK Einbauschleifenkasten E4 (SLK.-4) Type 4

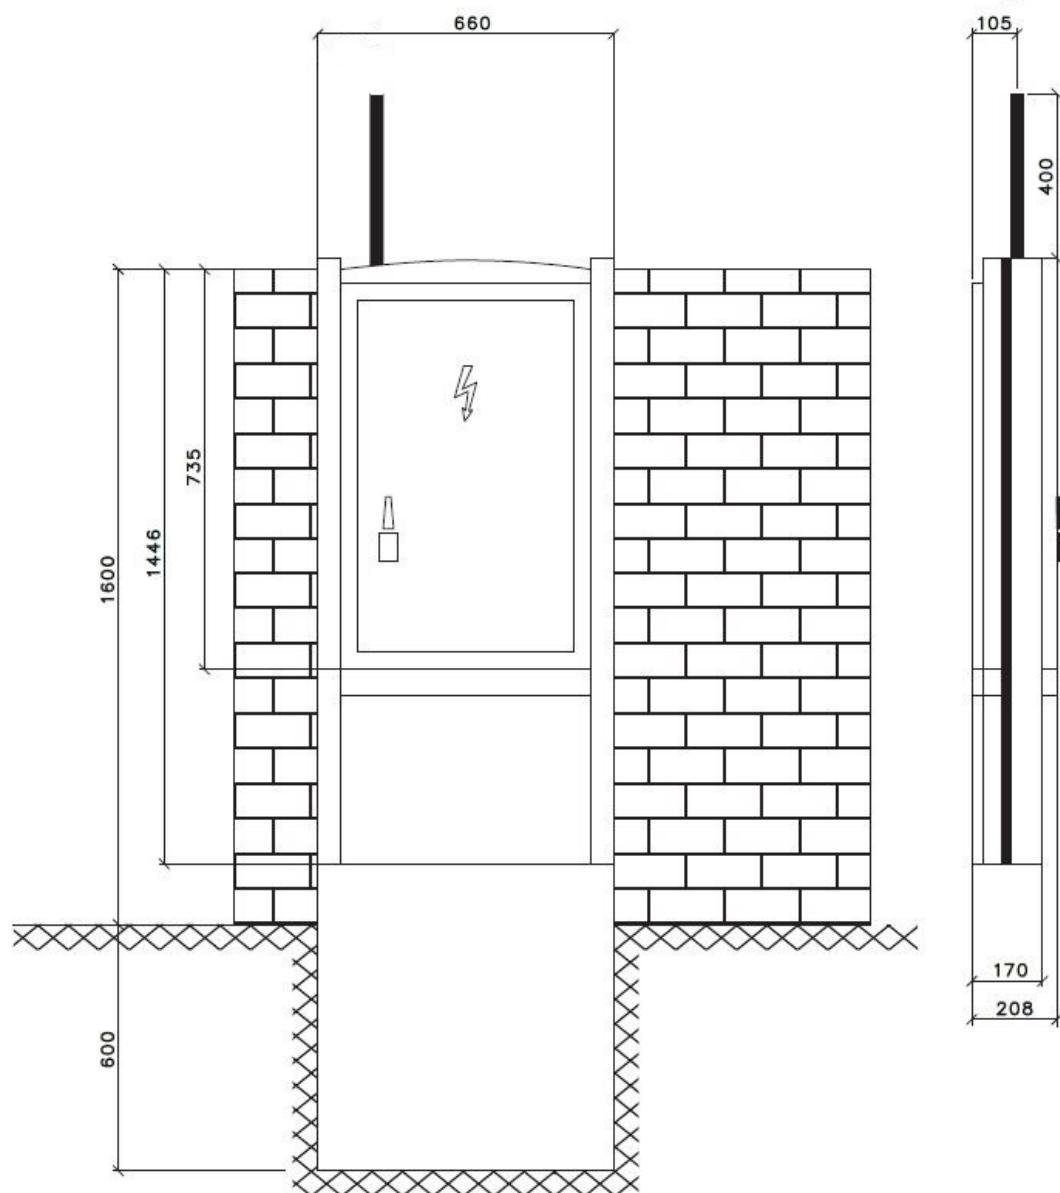


## Einbaumaße für GFK Einbauschleifenkasten E6 (SLK.-6) Type 6

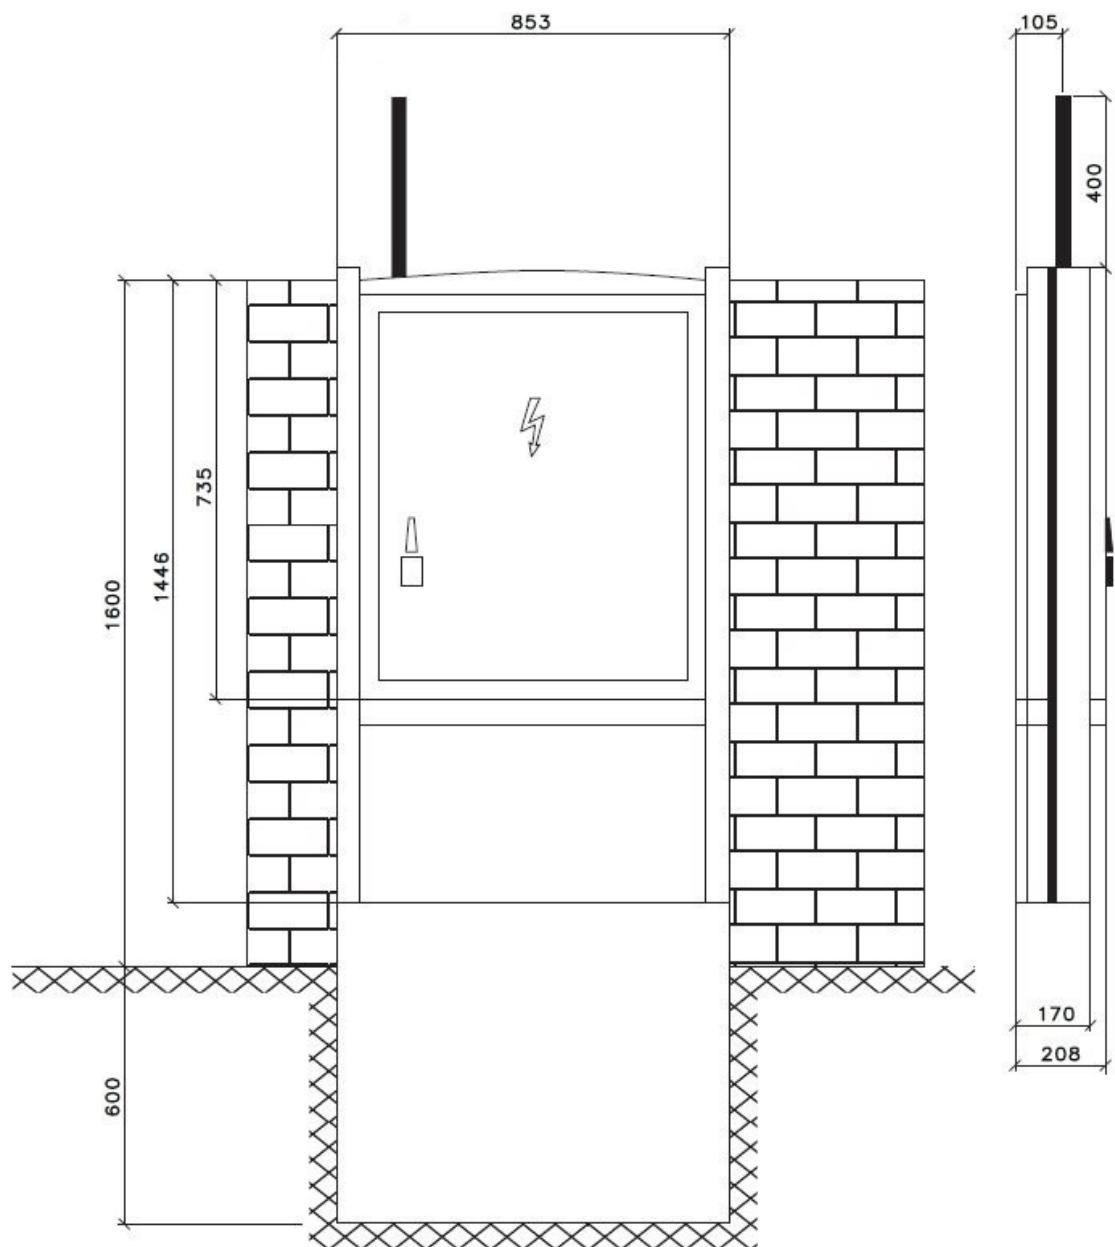


## Einbaumaße für Siedlungs-Trennanschlusskasten (Str-A) Type 3a

Einbau in Mauerwerk

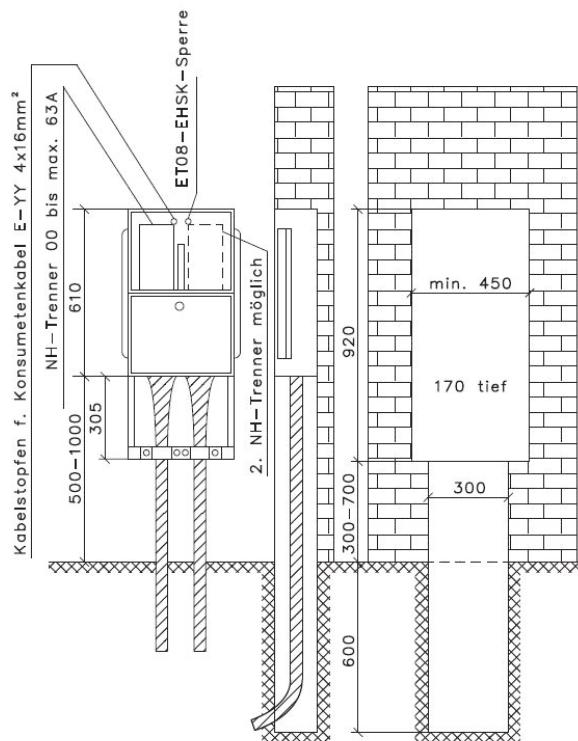


Einbau in Beton

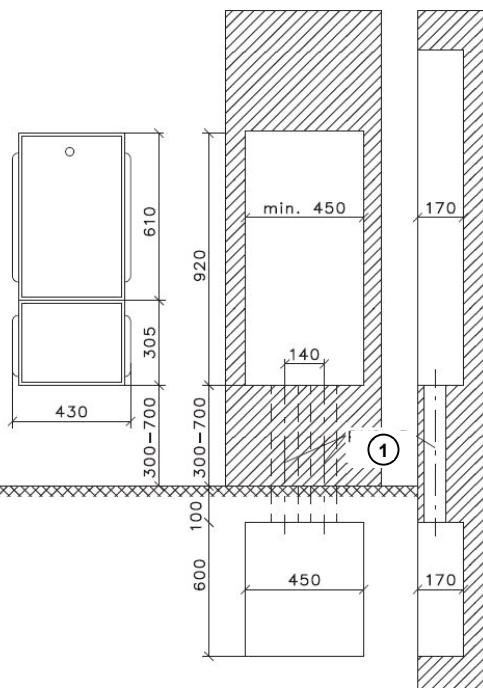

- 1 Kabelschutzrohr aus PVC mit 100 mm Durchmesser nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-24

## Gemauertes Häuschen für Trennanschlusskästen (TrAK) ohne Anbaukasten

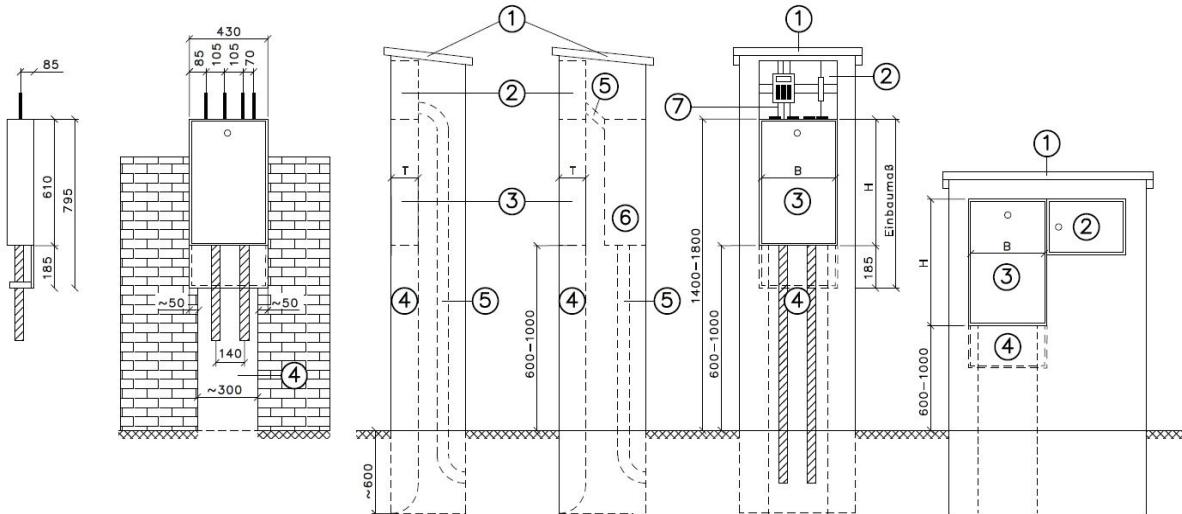

- 1 Regenschutz, wasserdicht ausgeführt
- 2 Hauptsicherungskasten mit NH-Sicherungslasttrennschalter. Bei Vorzählerleitung ab HSK sind nur laienbedienbare D02-Sicherungslasttrennschalter mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen zulässig
- 3 Trennanschlusskasten
- 4 Kabelschlitz oder Kabelschutzrohre nach Rücksprache (Sicherheitsabdeckung)
- 5 Installationsschlitz
- 6 Zählerkasten
- 7 Übergabestelle


Das gemauerte Häuschen ist vom Kunden aus geeigneten Baustoffen zu errichten. Der Trennanschlusskasten wird der Wiener Netze GmbH. beigestellt und eingebaut. Der Hauptsicherungskasten (sowie ein allfällig einzubauender Zählerkasten) ist vom Kunden beizustellen. Der Hauptsicherungskasten kann sowohl über als auch neben dem Anschlusskasten angebracht werden.

Die Frontplatte zur Abdeckung des Kabelschlitzes ist so zu gestalten, dass sie nur bei geöffnetem Trennanschlusskasten demontiert werden kann.

Maßtabelle (alle Angaben in mm)



	B Breite	Einbau- Maß	H Höhe	Einbau- Maß	T Tiefe	Einbau- Maß
TrAK	430	450	610 +185	800	160	180
KI.A.	190	215	420	425	120	130

## Einbaumaße für freistehenden GFK Siedlungs-Trennanschlusskasten für ein oder zwei Hausabzweige (STrAK-frei) Type 2

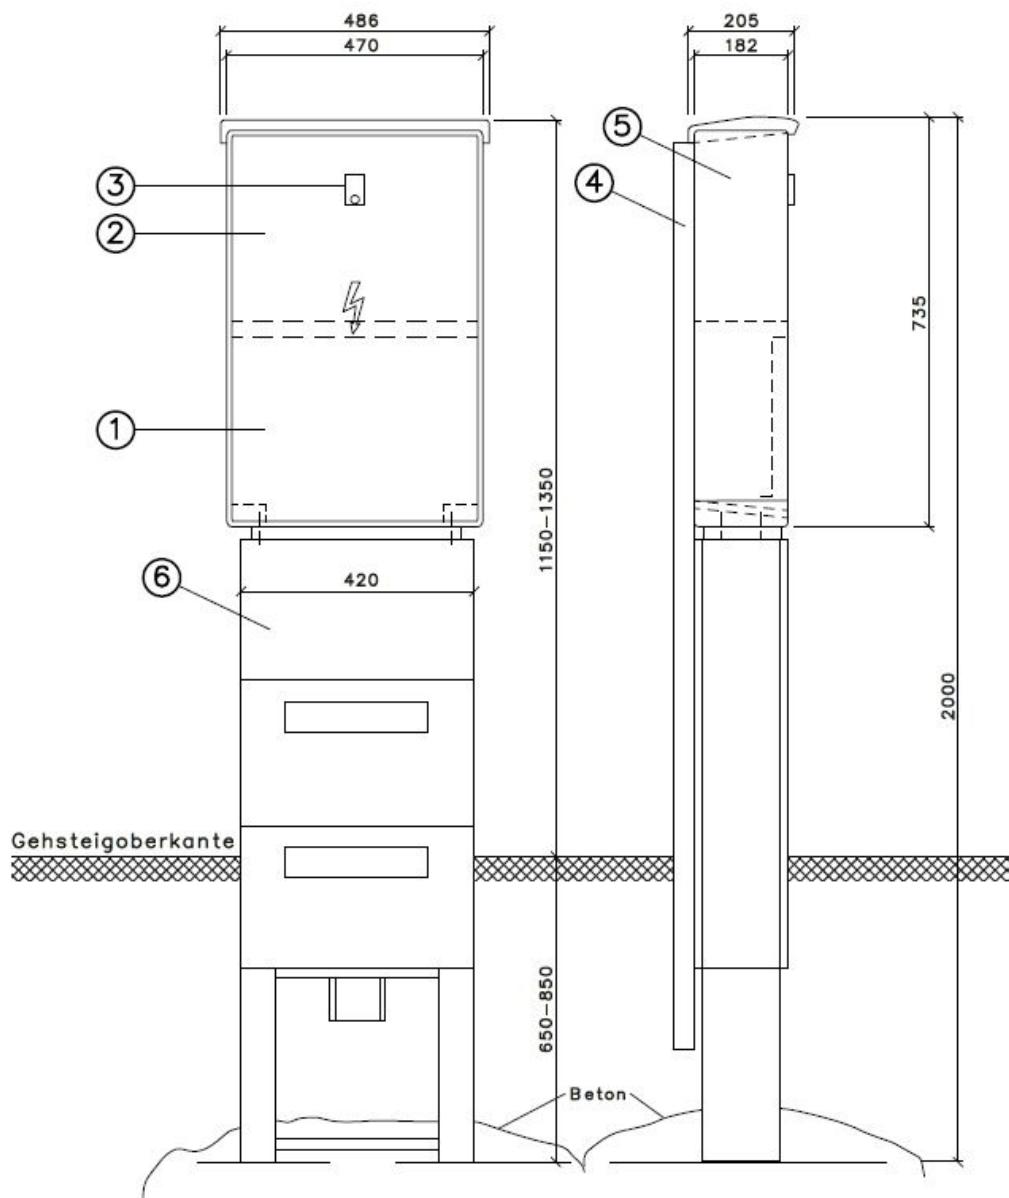

- 1 Kabelanschlusskasten (beigestellt durch die Wiener Netze GmbH)
- 2 Kundenteil
- 3 Stecktür mit Zylinderschloss ET08-EHSK
- 4 GFK-Kabelabdeckung
- 5 Kabeleinführung für Erdkabel E-YY-O 4x16 mm<sup>2</sup> oder E-YY-J 5x16 mm<sup>2</sup>
- 6 GFK-Sockel

## Maße von Zählerischen und Zählerschutzkasten (Einzelanlage)

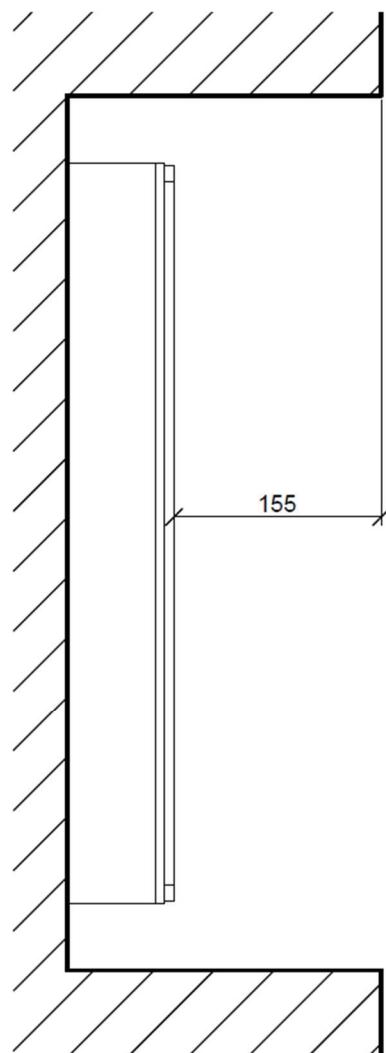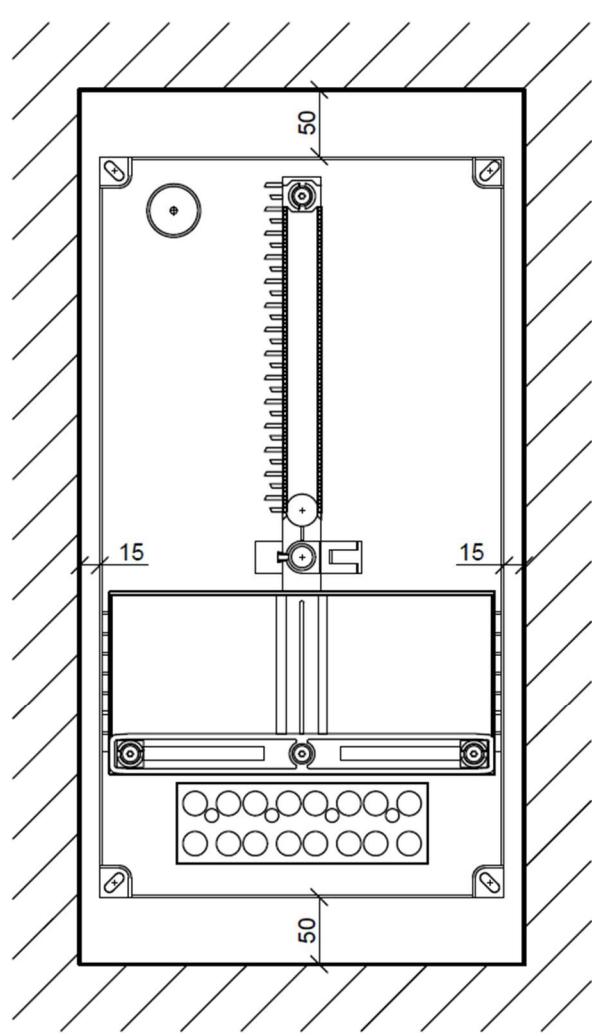


Zählertafel nach OVE E 8640

Hinweis: In Bestandsanlagen dürfen Zählertafeln nach ÖNORM E 6570 bestehen bleiben.

Alle Maßangaben sind Mindestmaße in mm!

## Schematische Darstellung der Wandtermessfelder


WMF (z.B. 150A) mit integriertem HSK (mit Sockel)

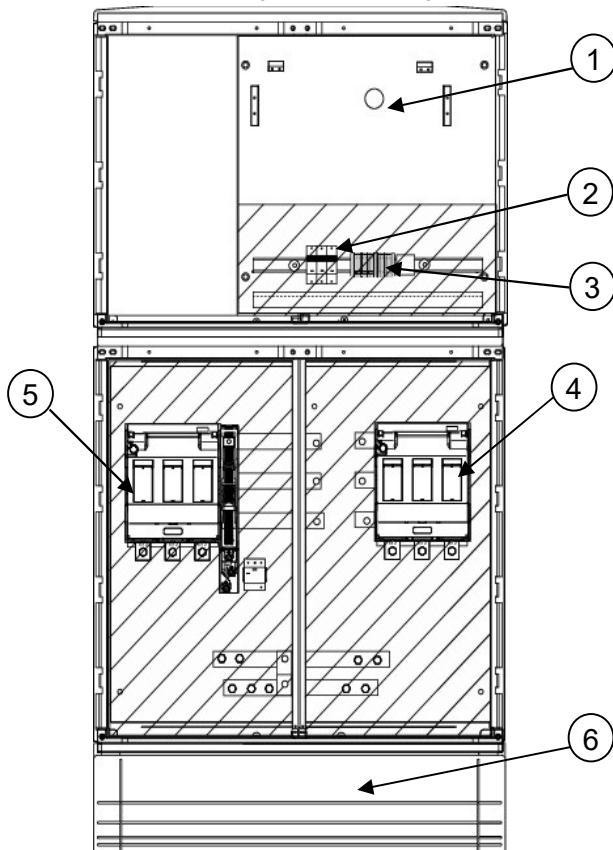

- 1 Zählerteil für Messeinrichtungstafel
- 2 Spannungspfadsicherung
- 3 Zählerprüflemmleiste
- 4 Kundenabgang (Trennmesser)
- 5 Hauptsicherungsteil (HSK)
- 6 Sockel

Anordnung auch nebeneinander möglich  
(Typenprüfung notwendig)


WMF (z.B. 400A) ohne HSK (mit Sockel)

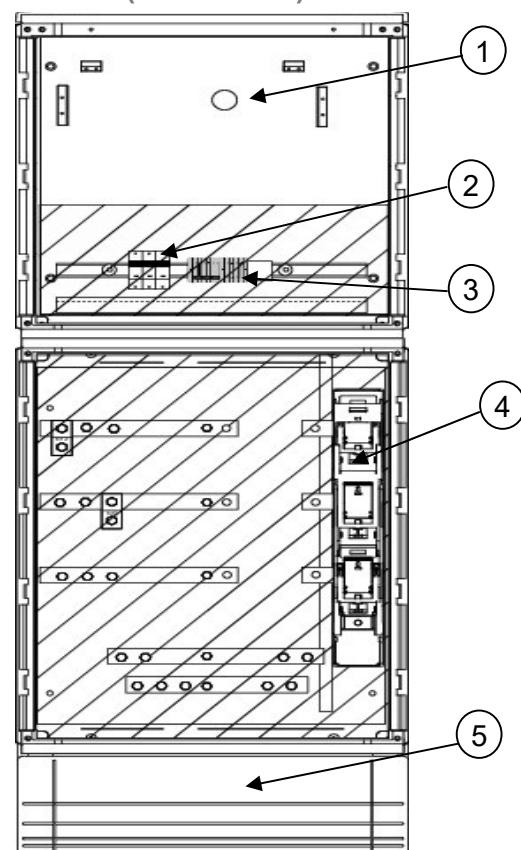

- 1 Zählerteil für Messeinrichtungstafel
- 2 Spannungspfadsicherung
- 3 Zählerprüflemmleiste
- 4 Kundenabgang (Trennmesser)
- 5 Sockel


Anordnung auch nebeneinander möglich  
(Typenprüfung notwendig)

WMF-Hochspannungsmessung

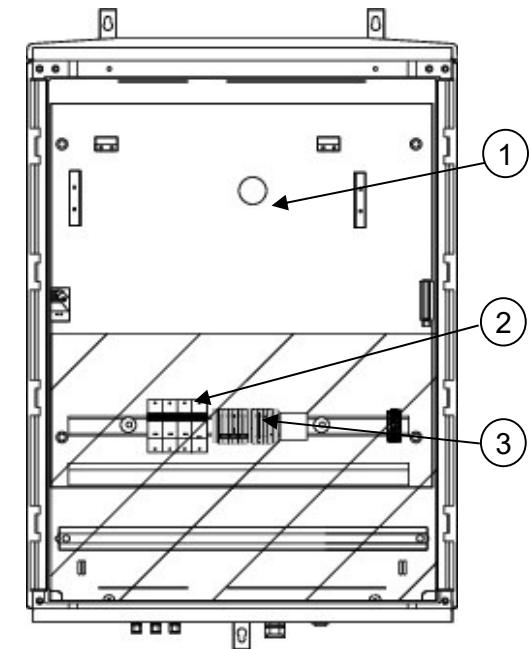


- 1 Zählerteil für Messeinrichtungstafel
- 2 Spannungspfadsicherung
- 3 Zählerprüflemmleiste

## Anschlussschema Wandler (definitive Anlage)

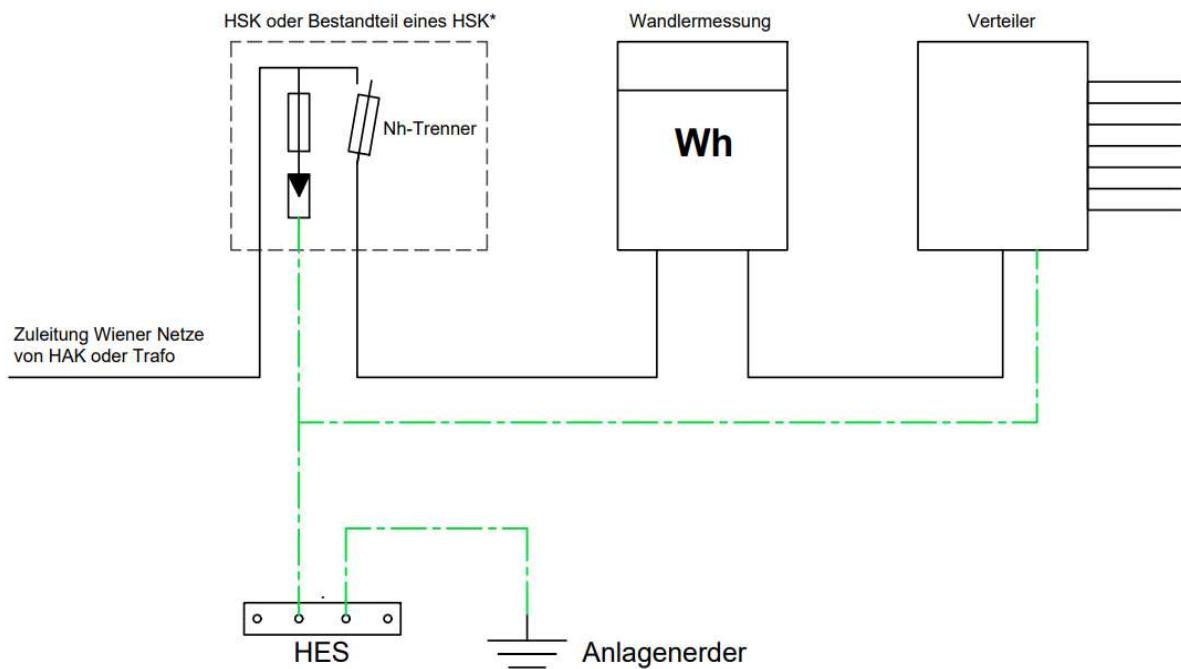


## Anschlussschema Wandler (provisorische Anlage) für Baustrom oder Veranstaltung

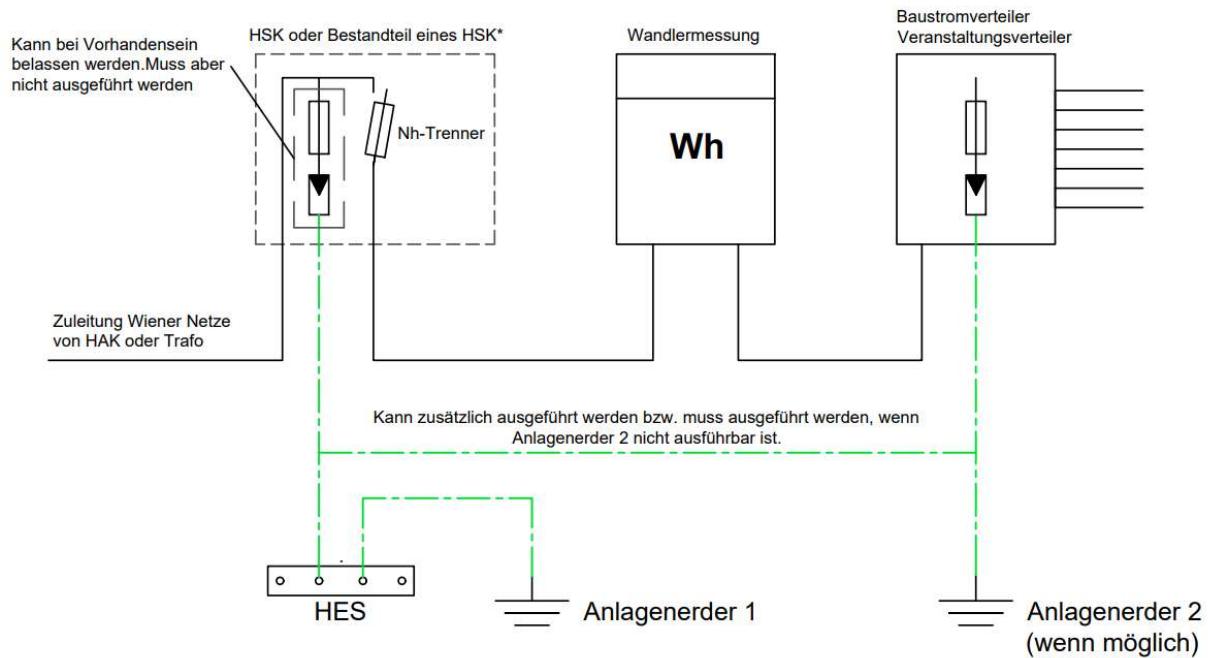


\*Diese Komponenten können auch in sogenannten Wandler-Kombi-Schränke integriert sein.

## Anlagen die mittels Rundsteuerung geschaltet werden


### Komponente Zähler

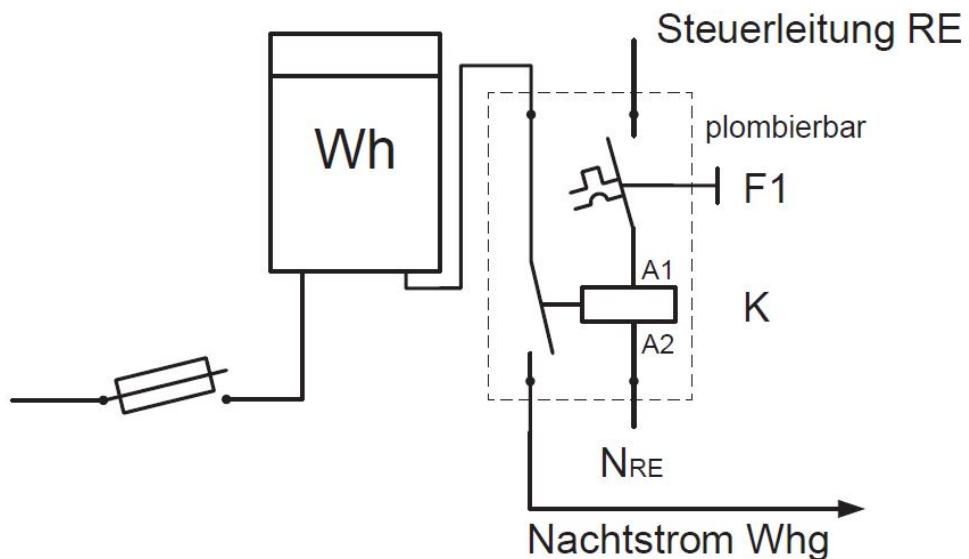

### Komponente Rundsteuerempfänger

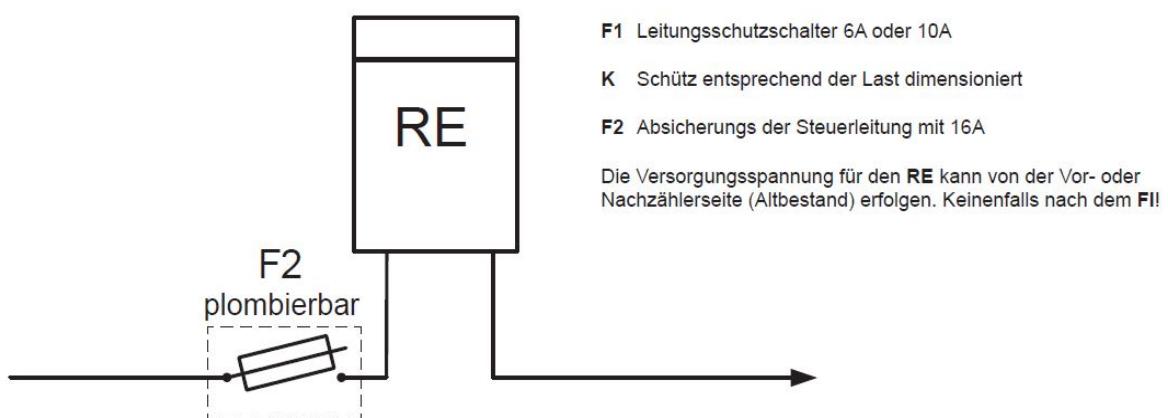

## Zusammenführung der Komponenten

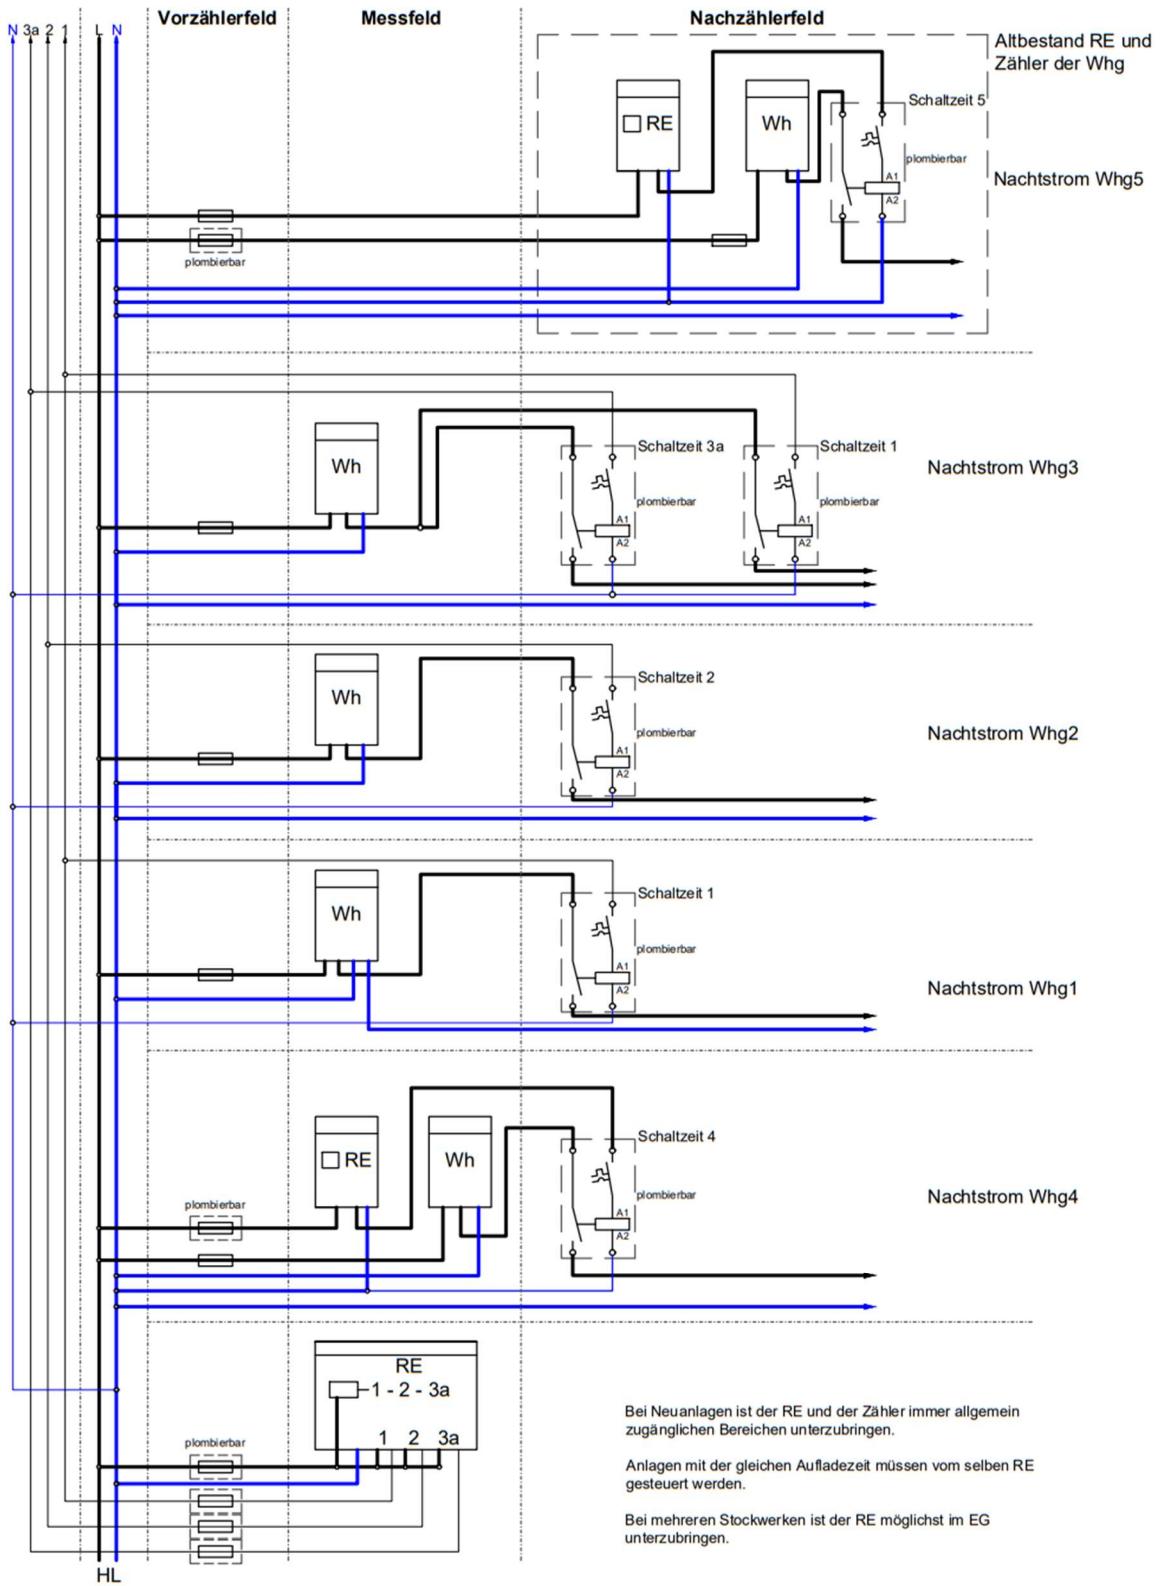


### Erläuterungen zur Bilddarstellung

Sämtliche Schaltungen lassen sich aus den zwei Komponenten RE (Rundsteuerempfänger) und Zä (Zähler) zusammensetzen.

In der dargestellten Abbildung wird ein vierstöckiges Haus dargestellt. Die Zähler für die Whg 1 (230V), 2 (380V) und 3 (380V) werden vom RE im Erdgeschoss angesteuert. Der Zähler für die Whg 3 wird mit zwei Steuerleitungen und somit mit zwei verschiedenen Schaltzeiten gesteuert. Der Zähler für die Whg 4 (380V) ist eine Einzelanlage (NEU). Der Zähler und der RE werden im allgemeinen Bereich positioniert. Die Vorzählersicherung ist in unmittelbarer Nähe. Der Zähler für die Whg 5 (380V) ist eine Einzelanlage (ALT). Der Zähler, der RE und die RE-Sicherung sind in der Kundenanlage untergebracht. Die Vorzählersicherung befindet sich an einer anderen Stelle.

## Universalsteuerkasten V2 mit Aufladeautomatik

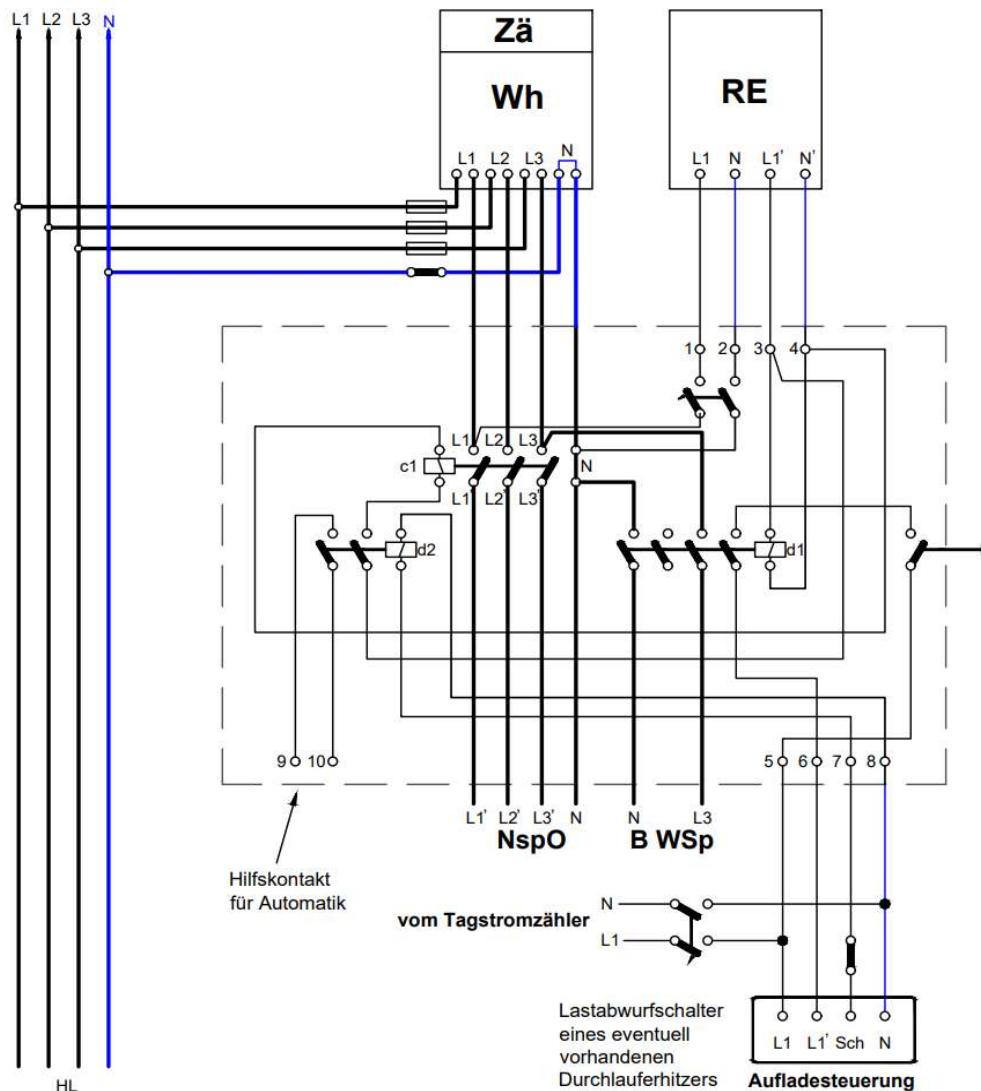


- - - Plombierbarer Kasten  
 RE Rundsteuerempfänger  
 Zä Zähler  
 BWSp Brauchwasserspeicher  
 NSpO Speicherheizgerät


### Zur Beachtung

Bei der Bestellung des Kastens ist anzugeben, ob der (die) Brauchwasserspeicher als Wechselstrom - oder Drehstromgerät(e) angeschlossen wird (werden).

## Universalsteuerkasten V2a mit Aufladeautomatik

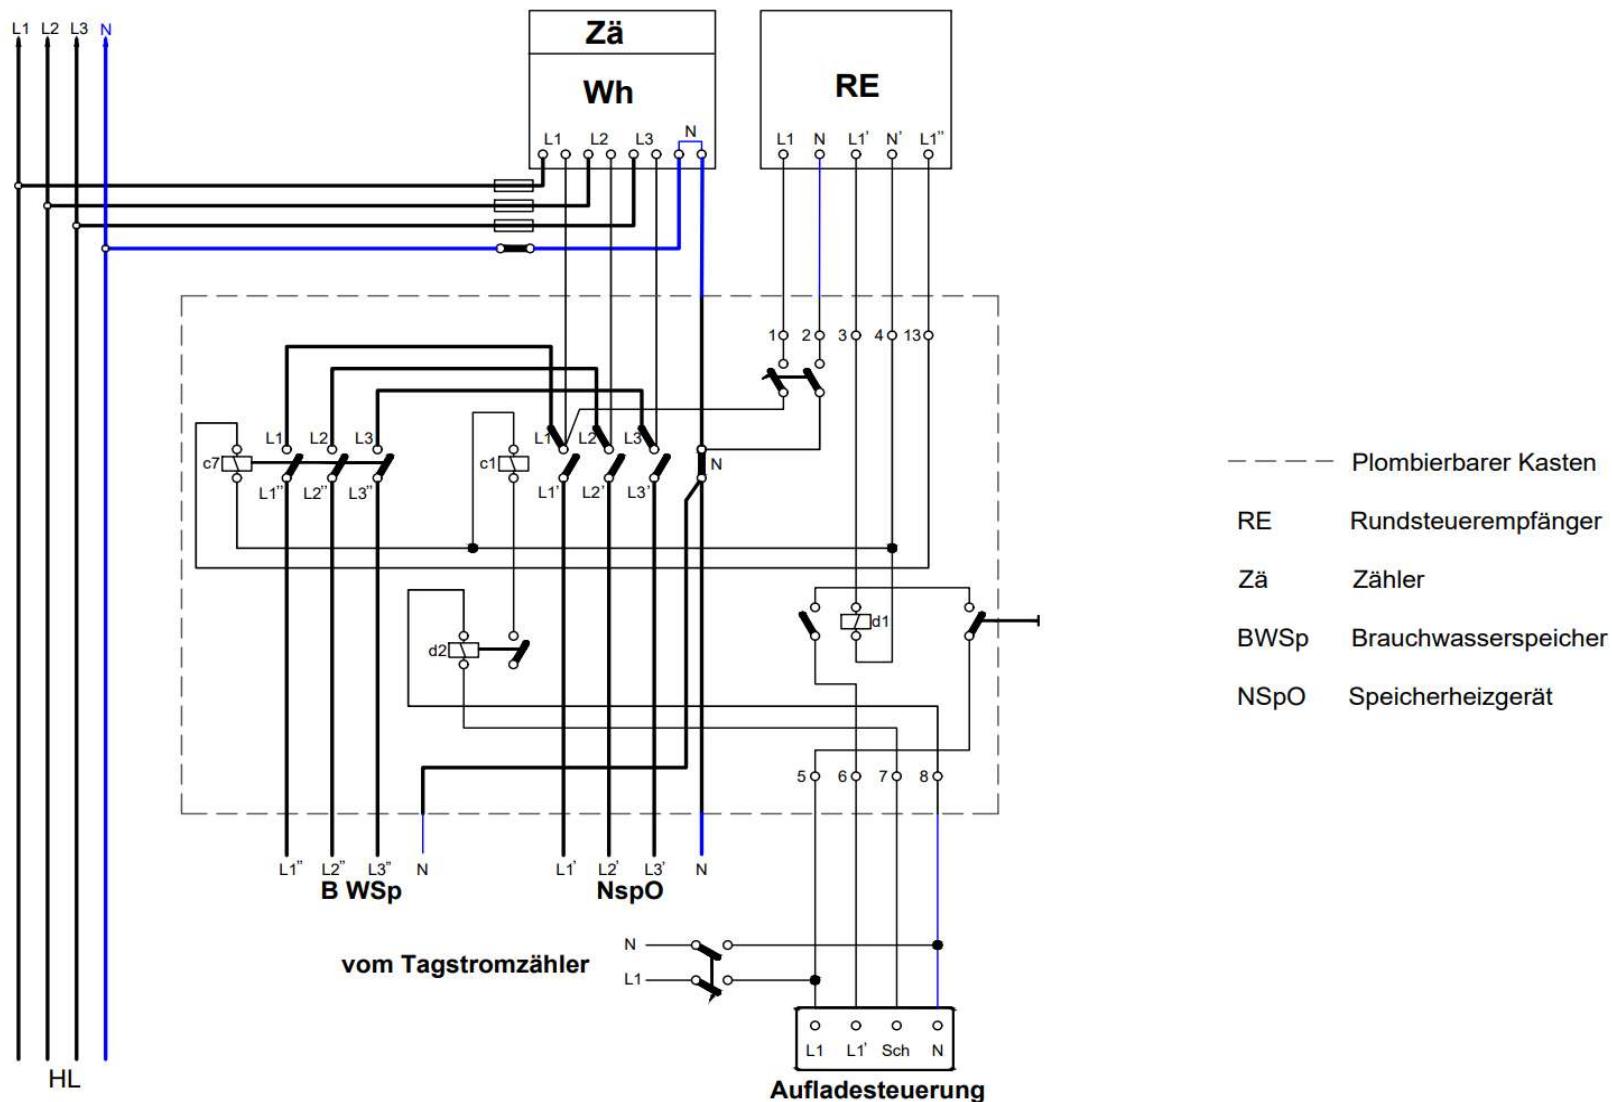

## Universalsteuerkasten V3 im Mehrfamilienhaus mit zentraler Aufladeautomatik

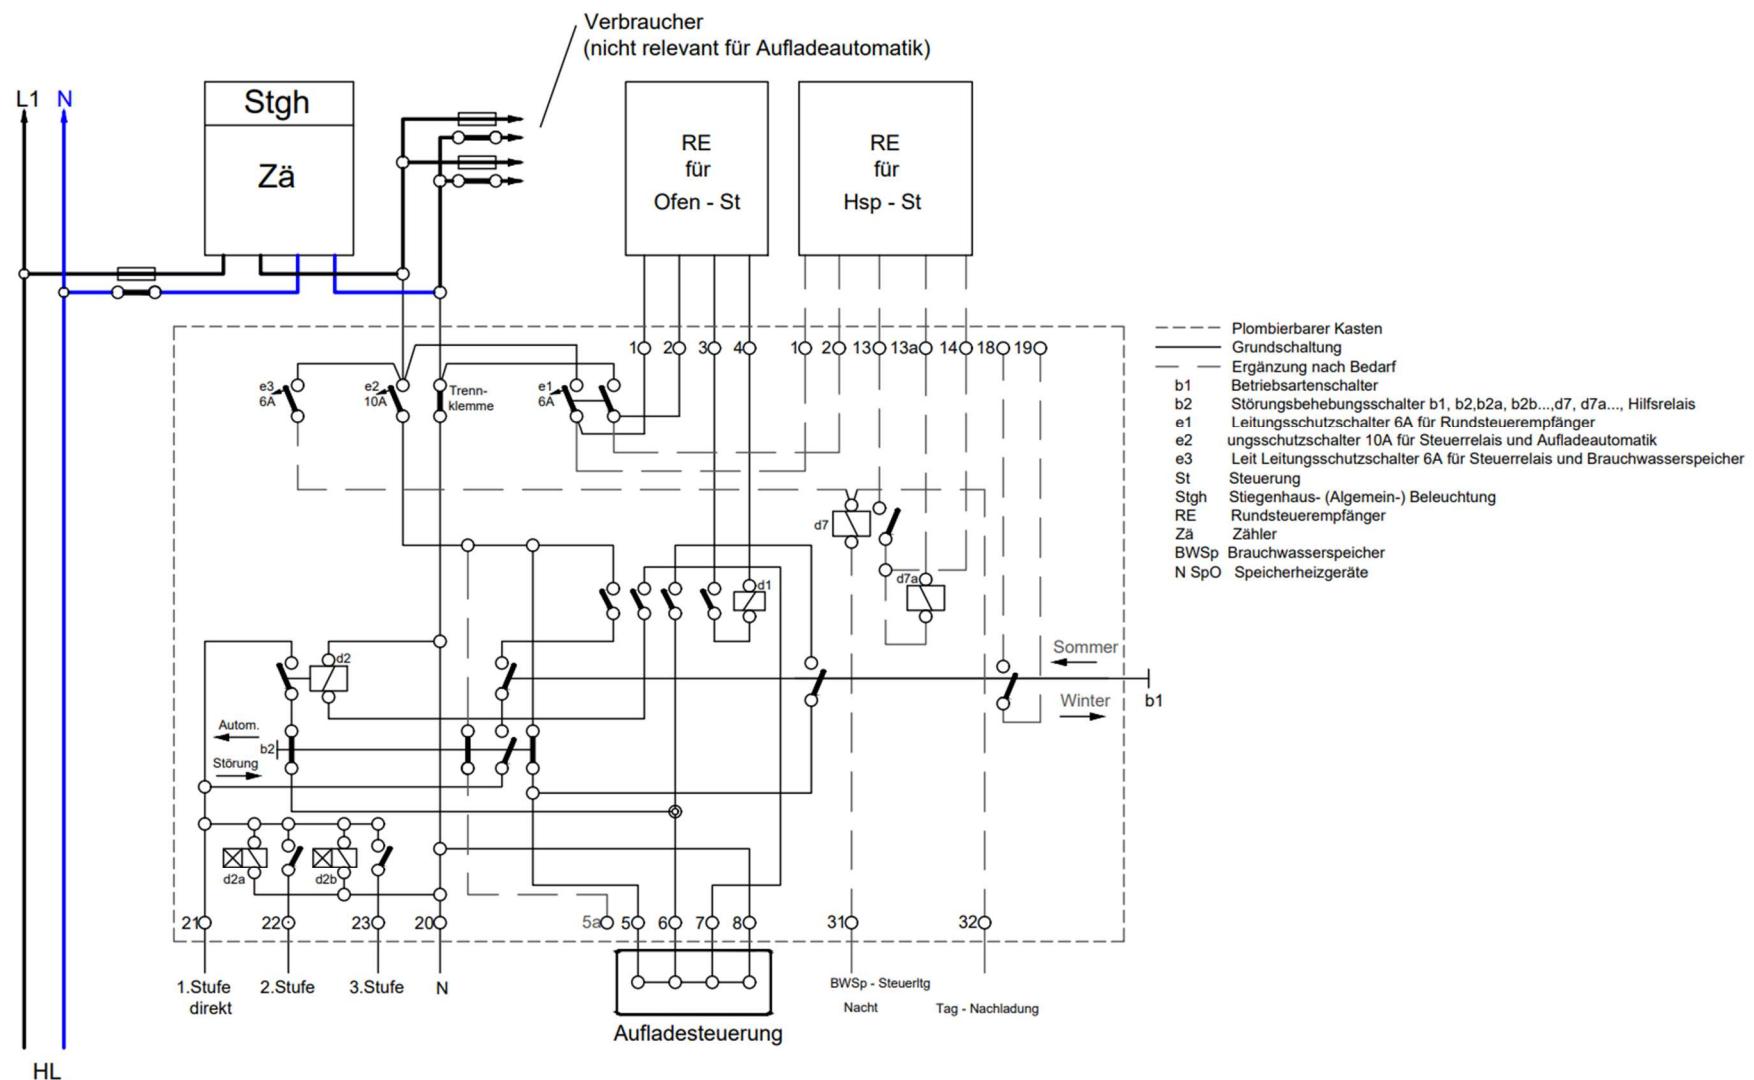

# EVVA Sperre ET08

## Zugangsebene 1

Beschreibung	Zugangsberechtigte
Hausanschlusskasten (HAK); Schlüsseltresore etc.	Beauftragte der Wiener Netze GmbH (gesperrtes Schlüsselsystem)

## Zugangsebene 2

Beschreibung	Zugangsberechtigte
Hauptsicherungskasten (HSK) und ähnliche Kästen mit NH-Trenner	Elektrotechniker (ET08-EHSK) - Berechtigung nach Elektrotechnikgesetz

## Zugangsebene 3

Beschreibung	Zugangsberechtigte
Vorzählersicherungskästen (VZK); Zählerkästen; Wohnungsverteiler	Kunde Schloss ET08-EVZL oder in <b>Ausnahmefällen nach Rücksprache</b> Schloss K013 / Schloss 61005

### Die Schlosser:

**EHSK - Schloss für den Hausanschlusskasten** - sperrbar mit Hauptschlüssel nur durch den befugten Elektrotechniker, Wiener Netze GmbH, Feuerwehr und Behörden. Sondervereinbarung für Schaltberechtigte mittels Einzelschlüssel möglich (z.B. Wandlerzählung - VZ für Großkunden).

**EVZNL - Schloss für den nicht laienbedienbaren Einsatz** - sperrbar mit Gruppenschlüssel (z.B. für Aufzugsfirmen) und Einzelschlüssel (für unterwiesene Personen (z.B. Aufzugswart). Auch für Industrie-Unterverteiler - nicht laienbedienbar - Einzelschlüssel nur für unterwiesene Personen (z.B. Betriebselektriker).

**EVZ - SONDER - Schloss für z.B. Hausverteiler** (Stiegenhaus, Waschküche, Außenanlagen, etc.) - laienbedienbar - sperrbar mit Hauptschlüssel, Gruppenschlüssel und Einzelschlüssel.

**EVZL - Schloss für Vorzählerkästen, Zählerischen und eventuell Wohnungsverteiler** - nur für laienbedienbare Anlagen!

### Die Schlüssel:

Definition **Hauptschlüssel** - sperrt alle ET08-Schlösser im Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH, (z.B. ET08 HS001)

Definition **Gruppenschlüssel** - sperrt jeweils in seiner Gruppe (z.B. EVZL oder EVZNL etc.) im Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH, (z.B. ET08 VZL 001)

Definition **Einzelschlüssel** - sperrt nur Einzelschlösser oder laienbedienbare Haus- bzw. Stiegen bezogene Schlosser.

Weitere Informationen zum Schließsystem ET08 (Schlösser und Schlüssel) finden Sie beim Kuratorium für Elektrotechnik ([www.kfe.at](http://www.kfe.at) | [office@kfe.at](mailto:office@kfe.at) | +43 1 7135468)