WIENER NETZE

Strom aktuell
DIE MARKTPARTNER-INFORMATION

Ausgabe
5
2017

Zählerkontaktstifte für Sanierungsarbeiten

Wien, im Oktober 2017 – Mit 01.12.2017 stellt die Wiener Netze GmbH die Ausgabe der Zählerkontaktstifte ein

Auf Grund wiederholt auftretender Vorkommnisse bei der Ausgabe von Zählerkontaktstiften für Sanierungsarbeiten werden mit Stichtag 01.12.2017 diese nicht mehr ausgegeben.

Ab diesem Zeitpunkt hat der Elektriker die Zählerkontaktstifte über einen Elektro-Großhandel zu besorgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur typisierte und normierte Zählerkontaktstifte sowie Stifte – gemäß Technischen Spezifikation der Zählerkontaktstifte für die Wiener Netze GmbH vom 16.08.2016 (siehe Beilage) zum Einsatz kommen dürfen.

Wird bei der Plombierung der Anlage festgestellt, dass die verwendeten Stifte nicht den geltenden Normen entsprechen, erfolgt keine Plombierung des Messgerätes. Der ausführende Elektriker wird auf-

gefordert, die Anlage richtig zu stellen.

Übergangslösung bis 01.12.2017
Bis zum 30.11.2017 können Elektrounternehmen die Zählerstifte für Sanierungsarbeiten bei der Wiener Netze GmbH, 11., Erdbergstraße 236 Objekt G18 „Zählerlager" (siehe Beilage) ausfassen.

Unter Vorlage des PDF´s Ihrer Fertigmeldung der Plombenöffnung können die Zählerkontaktstifte abgeholt werden. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie vor Ort die Übernahme der Zählerkontaktstifte.

Das mitzubringende PDF finden Sie - nachdem Sie die Plombenöffnung fertiggemeldet haben - unter „Einreichungen Archiv" durch Anklicken des die Anlage betreffenden PDF´s.

Abholung von Zählerkontaktstifte bei mehr als 50 Wohneinheiten:
Bei mehr als 50 Wohneinheiten muss sich die ausführende Elektrofirma mit dem zuständigen Bezirkstechniker der Zählerabteilung (unter Kontakte auf der Marktpartner-Homepage sind die Kontaktdaten zu finden) zeitnah absprechen. Damit können Die Zählerkontaktstifte zeitgerecht vorbereitet und Ihre Wartezeit verringert werden.

Zufahrtsplan

Technische Spezifikation – Wiener Netze

Diese Ausgabe ist auch auf unserer Marktpartner-Homepage unter https://partner.wienernetze.at *abrufbar. Sollten Sie noch über kein Passwort und keinen Username verfügen – steht Ihnen das Wiener Netze-Onlineteam unter der Rufnummer 050 128/96105 oder 96106 DW oder per Mail* marktpartner@wienernetze.at *gerne zur Verfügung.*

IMPRESSUM

Strom aktuell – Die Marktpartnerinformation ist eine Serviceleistung der Wiener Netze für Marktpartner und informiert über diverse, das Elektrotechnikfach betreffende Neuerungen

Für den Inhalt verantwortlich
Dipl.-HTL-Ing. Martin Weichselberger,
Erdbergstraße 236, 1110 Wien
Tel.: 050 128/96100 DW
E-Mail.: martin.weichselberger@wienernetze.at

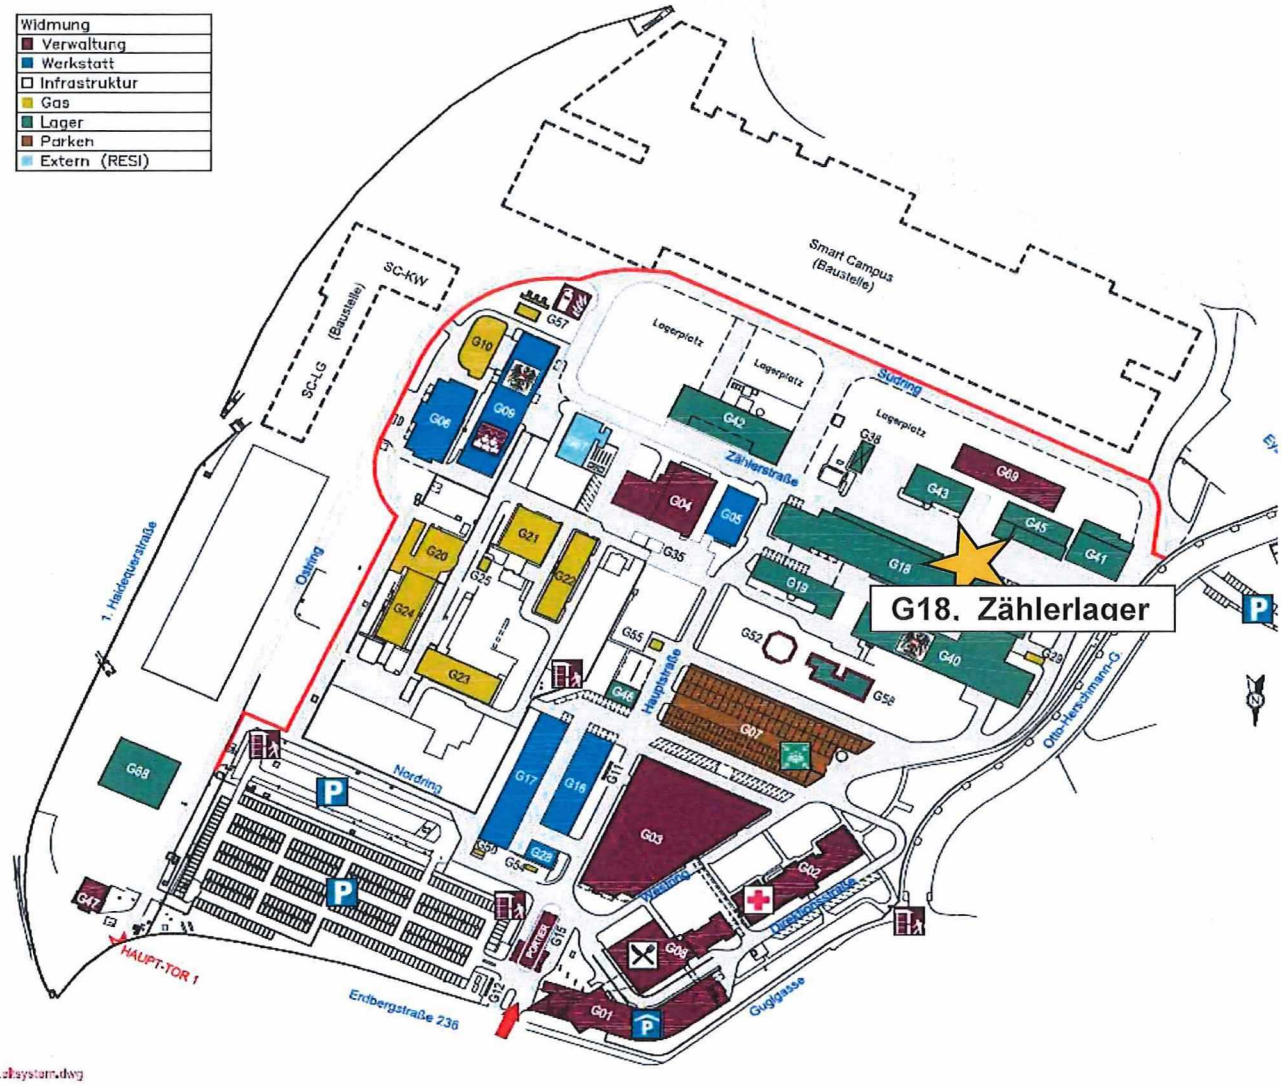
Widmung
Verwaltung
Werkstatt
Infrastruktur
Gas
Lager
Parken
Extern (RESI)
Smart Campus (Baustelle)
SC-KW
SC-LG (Baustelle)
Lagerplatz
Lagerplatz
Lagerplatz
Südring
Zählerstraße
G18. Zählerlager
G10
G06
G06
G57
G42
G38
G69
G43
G45
G41
G04
G05
G35
G18
G19
G40
G28
G52
G52
G20
G21
G22
G24
G21
G25
G55
G46
Hauptstraße
G07
G17
G16
G11
G03
G02
G08
G01
G23
G54
G15
Pförtner
G47
G68
1. Heidequerstraße
Ostring
Nordring
Westring
Werkstattstraße
Otto-Hahn-Straße
Guglgasse
Erdbergstraße 236
HAUPT-TOR 1
Lageplan.dwg

Technische Spezifikationen
der
Zählerkontaktstifte

für
Wiener Netze GmbH
16.08.2016

00_TS-Zählerkontakte_20160816.docx

In allen Drehstromzählern für 3-phasigen Anschluss bis Grenzstrom 60 A (63 A) müssen Zählerkontaktstifte für Zähleranschlussklemmen gemäß ÖVE-ÖNORM E8602verbaut sein.

Polkastenklemme Steckleiste

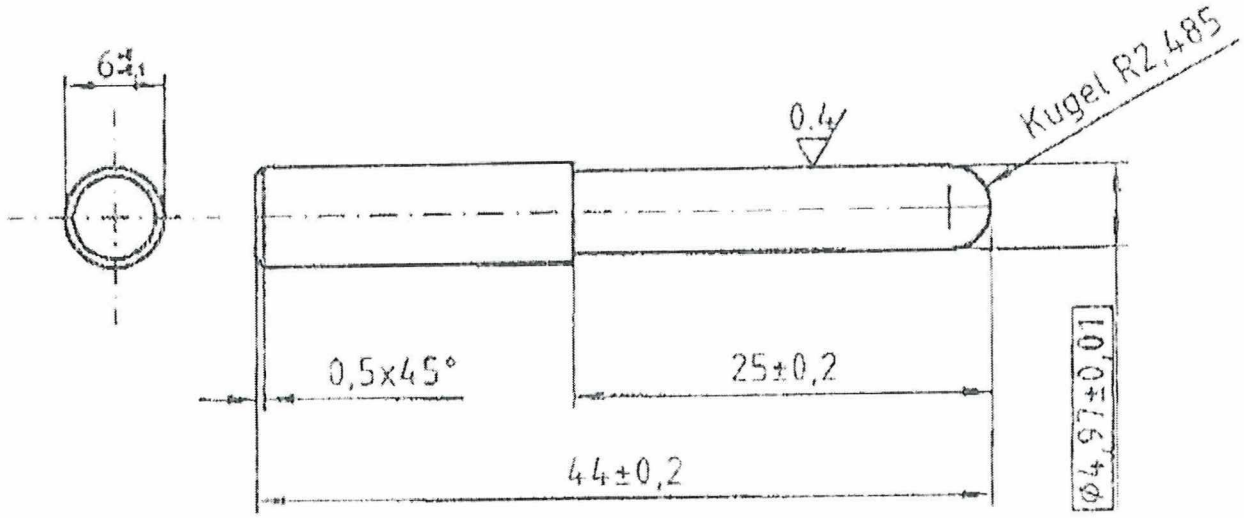

Die Zählerkontaktstifte müssen folgende Eigenschaften erfüllen:

- Oberfläche Ra = 0,8 µm
- Oberflächenbehandlung: vernickelt mind. 0,006 mm
- Der Zählerkontaktstift muss 18 mm aus dem Polkasten herausragen. (Maximale Abweichung 0,5 mm.)

Die Abbildung gibt die Maße der beim AG verwendeten Zählerkontaktstifte an.

Sollte ein sicheres Klemmen im Zähler mit den angegebenen Maßen nicht möglich sein, so ist die Länge/Form jenes Teiles des Zählerkontaktstiftes welcher in den Zähler eingeklemmt wird, so abzuändern, dass ein sicheres Klemmen gewährleistet ist. Es muss jedoch mit dem AG abgestimmt werden.

Die Maße und Oberfläche jenes Teils, welcher in die Buchsen/Klemmen der Zähleranschlussklemme geschoben wird, sind einzuhalten.

Die Stiftform kann im Bereich Zähler-Polkastenklemme bei Buchsenklemmen rund und bei Rahmenklemmen eckig mit abgeschrägten Kanten ausgeführt werden.